



令和4年7月14日

東京ガス株式会社と連携した住宅防火対策の実施

東京消防庁では、火災による死者の約9割が住宅火災で発生していることから、主な出火原因に対する出火防止対策や、住宅用火災警報器の設置及び適切な維持管理等の周知を推進しているところです。

本年2月から3月にかけて、住宅火災による死者が急増し、7月13日17時現在、住宅火災による死者は52人（前年同日比13人増）となっており、今後も被害の増加が危惧されます。

この度、東京ガス株式会社の協力のもと、同社が実施する保安活動の一環として、住宅用火災警報器の設置及び適切な維持管理を中心とした住宅防火対策の周知を実施することになりました。

住宅火災の被害軽減に向けて、本取組により、住宅防火対策の周知を推進していきます。

1 実施開始日

令和4年7月15日（金）から

2 実施内容

東京ガス株式会社が、契約者宅を訪問して行うガス機器の点検時や、新規契約時に行うガス開栓時の機会等に合わせて、同社の点検作業員が当庁作成のリーフレット（別紙参照）を配布します。契約者に対して、住宅用火災警報器（以下、「住警器」という。）の設置及び適切な維持管理（定期的な点検、設置後10年での本体交換等）を中心に、出火防止や初期消火等、住宅防火対策の周知を実施します。（年間約200万件の実施を想定）

住警器は、住宅火災の被害軽減に役立っていますが、設置から10年が経過した住警器は、電子部品の劣化や電池切れ等により火災を感知しなくなるおそれがあります。平成22年4月に、全ての住宅に設置が義務化されてから10年以上が経過していることから、定期的な点検と本体の交換について、重点的に周知していきます。

3 その他

- (1) 令和4年7月13日（水）に、東京消防庁本部庁舎にて、東京ガス株式会社に対する依頼状交付式を実施しました。（別添え写真参照）
- (2) 令和4年中の住宅火災発生状況については、別添えのとおりです。

問合せ先

東京消防庁（代）	電話 3212-2111
防災安全課生活安全係	内線 4195
広報課報道係	内線 2345～2350

R4.5

お家の中をチェックしましょう！

1

こんろの周りに燃えやすいものを置いている

2

ストーブの周りに燃えやすいものを置いている
例：洗濯物、布団

3

たばこの焦げ跡があったり、吸い殻が溜まっている

チェックが入ったら要注意！
更に安全性を高める対策はこちら！

備えよう 消火器

～火を使う場所に備えましょう～

消火器による初期消火は、火災の被害軽減や抑制に効果的です。

一般住宅向けの小型で軽量の住宅用消火器や、片手でも使用できるエアー式消火具もあります。

備えよう 防災品

～こちらのマークが目印です～

防火用品を使うことで、火災の発生を防止し延焼を抑えることができます。

避難時に着火し、1分後の燃焼状況の違い。防火用品は着火で燃え広がるが、防火用品は着火しない。

防火用品の種類

- アームカバー
- エプロン
- カーテン など

ご相談・お問合せは、お気軽に最寄りの消防署へ

東京消防庁 ホームページ <https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp>

鳴りますか？ 住宅用火災警報器

東京消防庁

住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して警報音が鳴ることによって、火災の発生をいち早く知らせる機器です。火災の早期発見により、速やかな避難・通報・消火ができ、被害の軽減につながります。

火災1件あたりの平均焼損床面積の比較
(令和2年中)

死者発生火災件数の比較
(令和2年中)

【裏表紙】

【表紙】

設置から10年を目安に交換しましょう！

住宅用火災警報器の耐用年数は約10年です

作動確認をしていますが、電子部品の劣化や電池切れなどにより火災を感じなくなることがあります。設置から10年を目安に本体を交換しましょう。

交換時のポイント

設置から10年の交換目安を把握できるように、設置する際には「設置年月」を油性ペンで記入しましょう！

適正に設置しましょう！

住宅用火災警報器は煙や熱を感知すると火災を知らせる音が流れます

全ての居室、階段、台所に設置しましょう！

※ 住宅用火災警報器の設置については火災予防条例で定められています。
※ 共同住宅等で自動火災報知設備が設置されている建物は住宅用火災警報器の設置義務はありません。

「お手入れ」しましょう！

住宅用火災警報器がホコリなどで汚れている場合、火災を感じにくくなります。定期的に乾いた布で拭き取りましょう。

汚れがひどい場合は、家庭用中性洗剤を溶かした水に布を浸し、十分に絞ってから拭き取りましょう。

はこりの詰まった住宅用火災警報器

定期的(半年に1回以上)に点検しましょう！

住宅用火災警報器は、簡単に作動確認することができます。正常に作動する場合は、正常を知らせる音や警報音が鳴ります。

点検方法はこちら

ボタンを押す または ひもを引く

※一般的に点検の際の音等は自動で停止します。

付加機能つき住宅用火災警報器でより安心！

連動型住宅用火災警報器

火元で作動した住宅用火災警報器と連動して別の部屋の住宅用火災警報器も鳴動させます。

屋外警報装置

インターホンなどを通して屋外にも火災の発生を知らせます。近隣住民などの協力が期待できます。

火災・ガス・CO警報器

都市ガスや一酸化炭素(CO)も感知して、あらゆる側面から火災等の発生を知らせる複合型の警報器です。

補助警報装置

火災の発生を警報音だけでなく、光や振動等で知らせます。高齢者や耳の不自由な方などに推奨されます。

あって良かった！住宅用火災警報器

寝室で就寝中、住警の鳴動音で目を覚ますと、自分が被っていた布団がストーブと接触し、黒く焦げ煙が出ていたため、水をかけて初期消火を実施した。

自宅台所のこんろで鍋を火にかけていたことを忘れ外出した。鍋から煙が発生したことで住警が鳴動したことに隣人が気付き、窓から煙が見えたため119番通報を実施した。

住宅用火災警報器ここに注意！

消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。悪質な訪問販売等に十分注意しましょう！

チェックしよう！
東京消防庁ホームページ
「鳴りますか？住宅用火災警報器」

東京消防庁公式アプリ 情報満載！

ホームページやアプリでは、住宅用火災警報器の動画がご覧いただけます！


【見開きページ】

別添え




【令和4年7月13日17時現在】


1 平成30年以降の住宅火災による死者発生状況の推移（10日間毎）

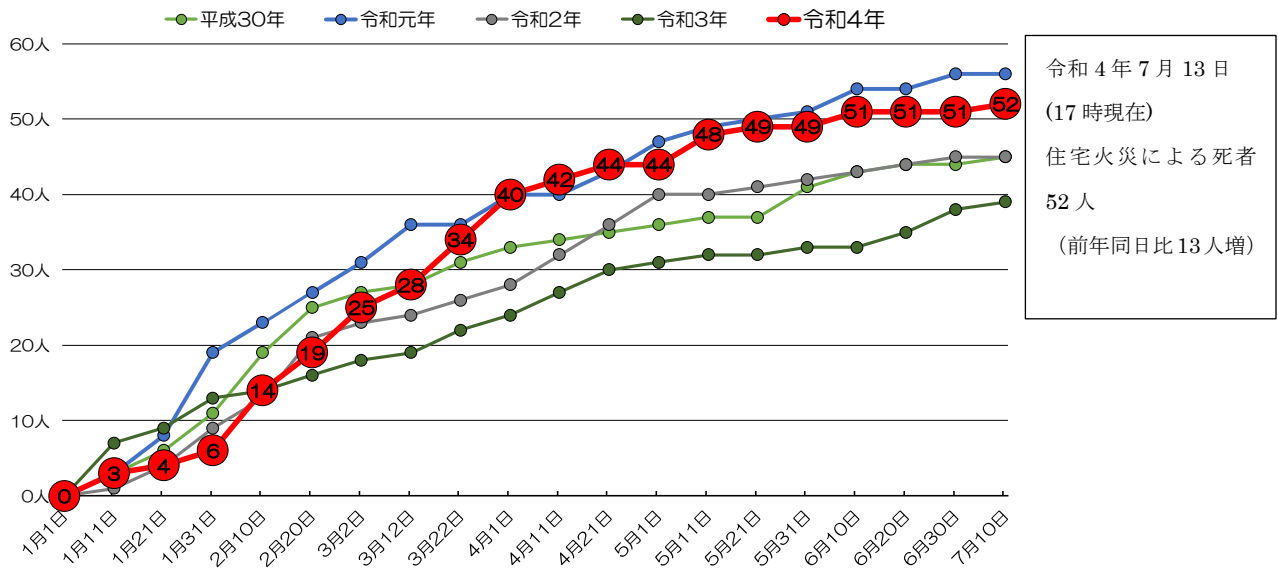


2 平成30年以降の住宅火災の死者に占める高齢者の割合

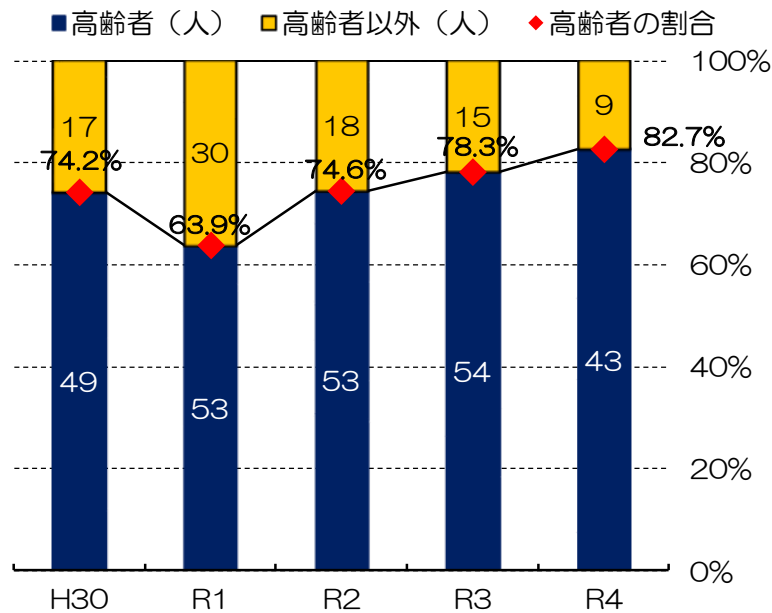


3 令和4年と令和3年中における高齢者の出火時の状況

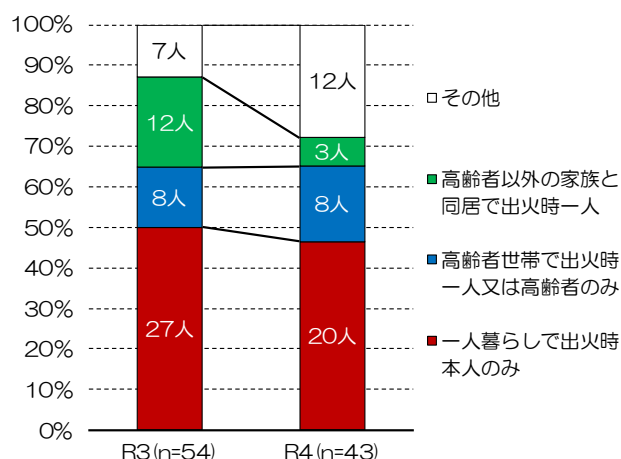

4 令和4年と令和3年中における出火原因別の死者発生状況

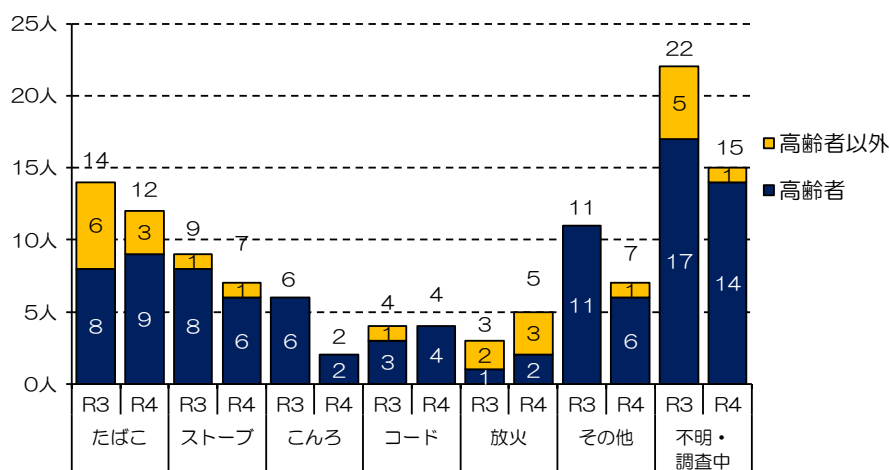

5 令和4年における住警器等の設置状況別の死者発生状況

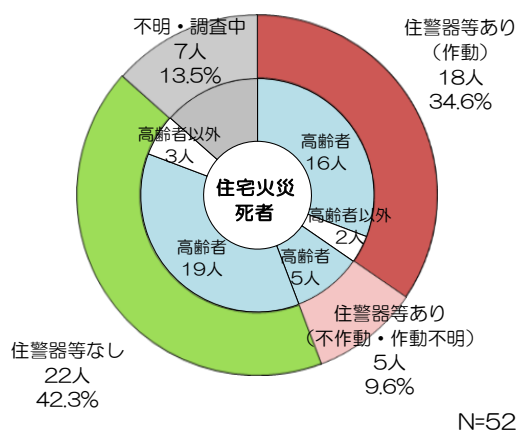

注1 住宅火災による死者とは、寄宿舍、下宿、共同住宅、専用住宅及び長屋の用に供する建築物又はその部分から出火した火災により死亡した者（自損により死亡した者を除く。）をいう。

注2 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

注3 令和3年及び令和4年（7月13日17時現在）の数値は速報値。

注4 平成30年から令和3年の数値は1年間の合計値。