


# 事務処理フロー図

作成部署 東京消防庁予防部危険物課保安規制係 電話 3212-2111

事務名 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請（島しょ地区）

《事務処理フロー図》

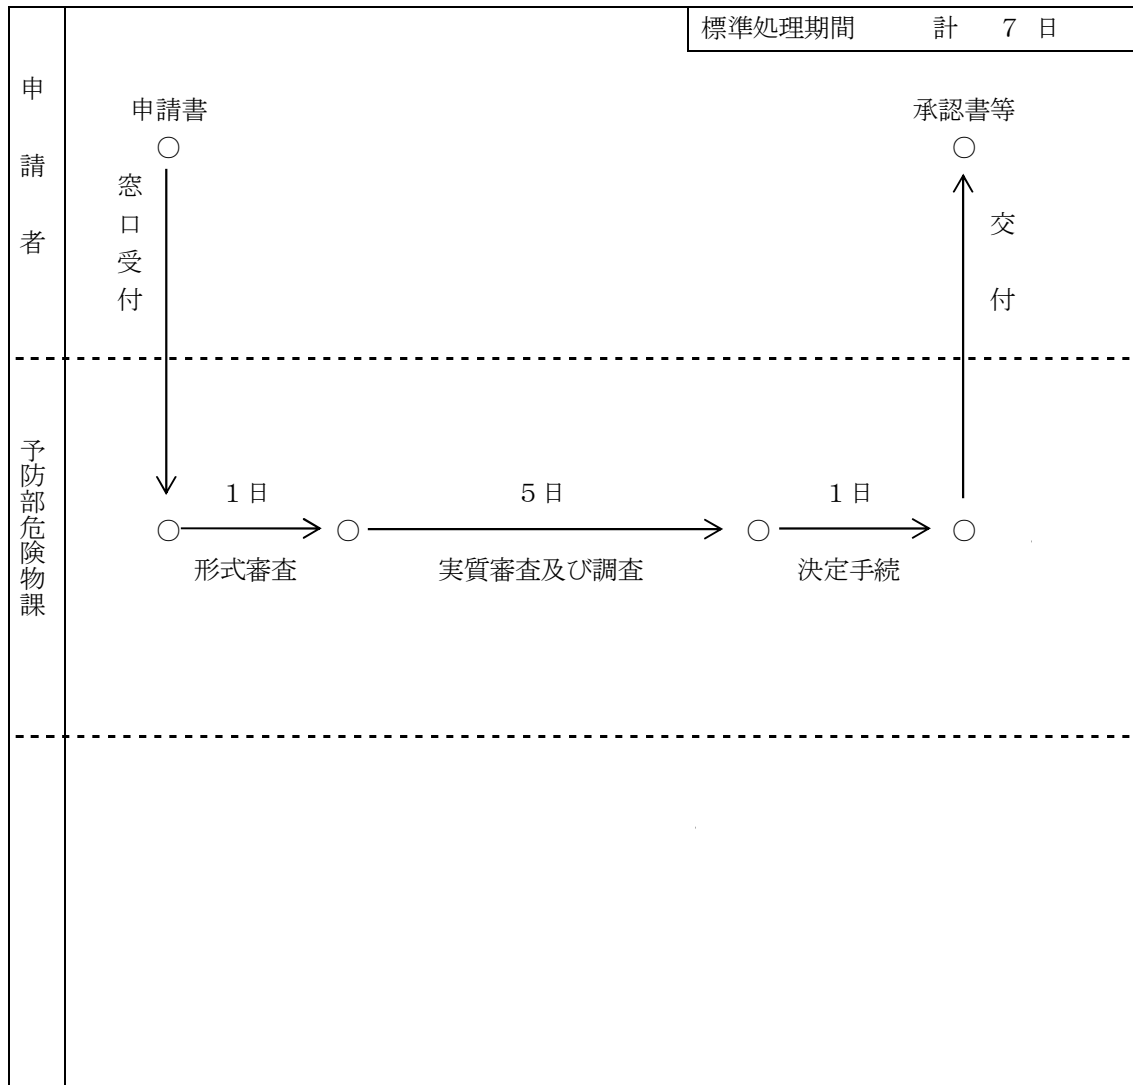

《事務処理フロー図の説明》

項番	項目	説明
1	形式審査	提出された申請書に記載漏れがないかどうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。
2	実質審査及び調査	申請の内容について審査し、審査書を作成します。必要に応じて現地を調査します。
3	決定手続	延長の諾否について決定します。
4	交付	承認等する場合は、申請者に承認書を交付します。