

職場の自主点検を実施し火災を未然に防ぎましょう。～防火防災管理の実践～

自主検査

火災をおこさないためには、
普段から自主検査を行うことが必要です。
自主検査表を作成し、毎日、職場を
チェックしましょう。



<自主検査表で毎日チェック>

日	ガス器具のホースの劣化・損傷	電気器具の配線の劣化・損傷	火気設備・器具の状況	吸い殻の処理	終業時の火気確認	倉庫等の施錠確認	避難口・廊下の避難障害	防火戸の閉鎖確認
1月	○	○	○	○	○	○	○	○
2月	○	○	○	○	○	○	○	○
3月	○	○	○	○	○	○	○	○
4月	○	○	○	○	○	○	○	○
5月	○	○	○	○	○	○	○	○
6月	○	○	○	○	○	○	○	○
7月	○	○	○	○	○	○	○	○
8月	○	○	○	○	○	○	○	○
9月	○	○	○	○	○	○	○	○
10月	○	○	○	○	○	○	○	○
11月	○	○	○	○	○	○	○	○
12月	○	○	○	○	○	○	○	○
13月	○	○	○	○	○	○	○	○
14月	○	○	○	○	○	○	○	○
15月	○	○	○	○	○	○	○	○
16月	○	○	○	○	○	○	○	○
17月	○	○	○	○	○	○	○	○
18月	○	○	○	○	○	○	○	○
19月	○	○	○	○	○	○	○	○
20月	○	○	○	○	○	○	○	○
21月	○	○	○	○	○	○	○	○
22月	○	○	○	○	○	○	○	○
23月	○	○	○	○	○	○	○	○
24月	○	○	○	○	○	○	○	○
25月	○	○	○	○	○	○	○	○
26月	○	○	○	○	○	○	○	○
27月	○	○	○	○	○	○	○	○
28月	○	○	○	○	○	○	○	○
29月	○	○	○	○	○	○	○	○
30月	○	○	○	○	○	○	○	○
31月	○	○	○	○	○	○	○	○

（備考）不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。
（凡例） ○…良 X…不備・欠陥 ⊗…即時改修

自主検査をして、不備に気付くことができました。
この機会に、すぐ改修しましょう。

Check!
不備発見！
改修せよ！

火災予防のための
日常の管理

※ 建物の状況に合わせた
検査項目で行ってください。

ガス器具のホースの劣化・損傷

ガスの漏えいを未然に防ぎましょう。

電気器具の配線劣化・損傷

コードが亀裂・破損したものは使用しないでください。

火気使用設備・器具の異常の有無

周囲が炭化していないか確認し、整理整頓しましょう。

吸い殻の処理

吸い殻は、水を入れたバケツなどに捨てましょう。

終業時の火気の確認

必ず確認し、消し忘れがないようにしましょう。

倉庫等の施錠確認

窓等も忘れずに施錠し、放火防止に努めましょう。

避難通路等の物品の有無（避難施設の維持管理）

避難時の安全性を確保することが目的です。


放火防止対策

建物の周囲などに可燃物を放置しないようにしましょう。

避難施設の維持管理



防火上の構造の維持管理

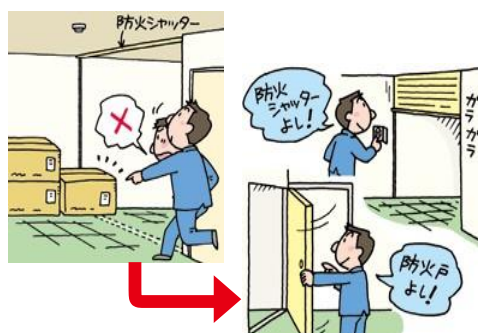

放火防止対策

