家具・じゅう器等の転倒・落下・移動防止対策チェック表

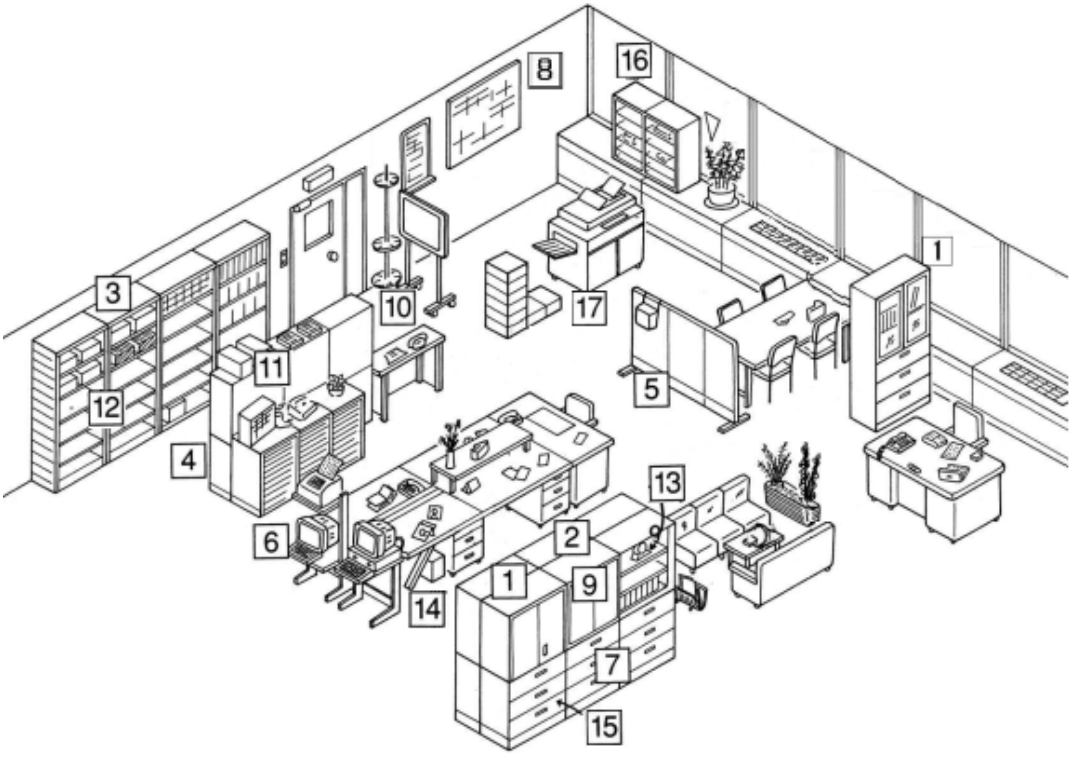

※届出するものには○×等のチェックは不要

実施日		検査実施者	

項　　目	点検結果
1　背の高い家具を単独で置いていない	○
2　安定の悪い家具は背合わせに連結している	○
3　壁面収納は壁・床に固定している	○
4　二段重ね家具は上下連結している	○
5　ローパーティションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにし、床に固定している	○
6　ＯＡ機器は落下防止してある	○
7　引出し、扉の開き防止対策をしている	○
8　時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定している	○
9　ガラスには飛散防止フィルムを貼っている	○
10　避難路に倒れやすいものはない	○
11　家具、じゅう器等の天板上には物を置いていない	○
12　収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない	○
13　危険な収納物（薬品、可燃物等）がない	○
14　デスクの下に物を置いていない	⊗
15　引出し、扉は必ず閉めている	○
16　ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない	○
17　コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている	○

（備考）不備・欠陥がある場合には、防火・防災管理者に報告する。
　　実施しない項目は斜線とする。
（凡例）○…良　　×…不備・欠陥　　⊗…即時改修

防火・防災管理者確認	