


瞬間的な火炎による裸火（液体燃料を熱源とするもの）

下の図のように設置します。 会社名及び氏名 _____

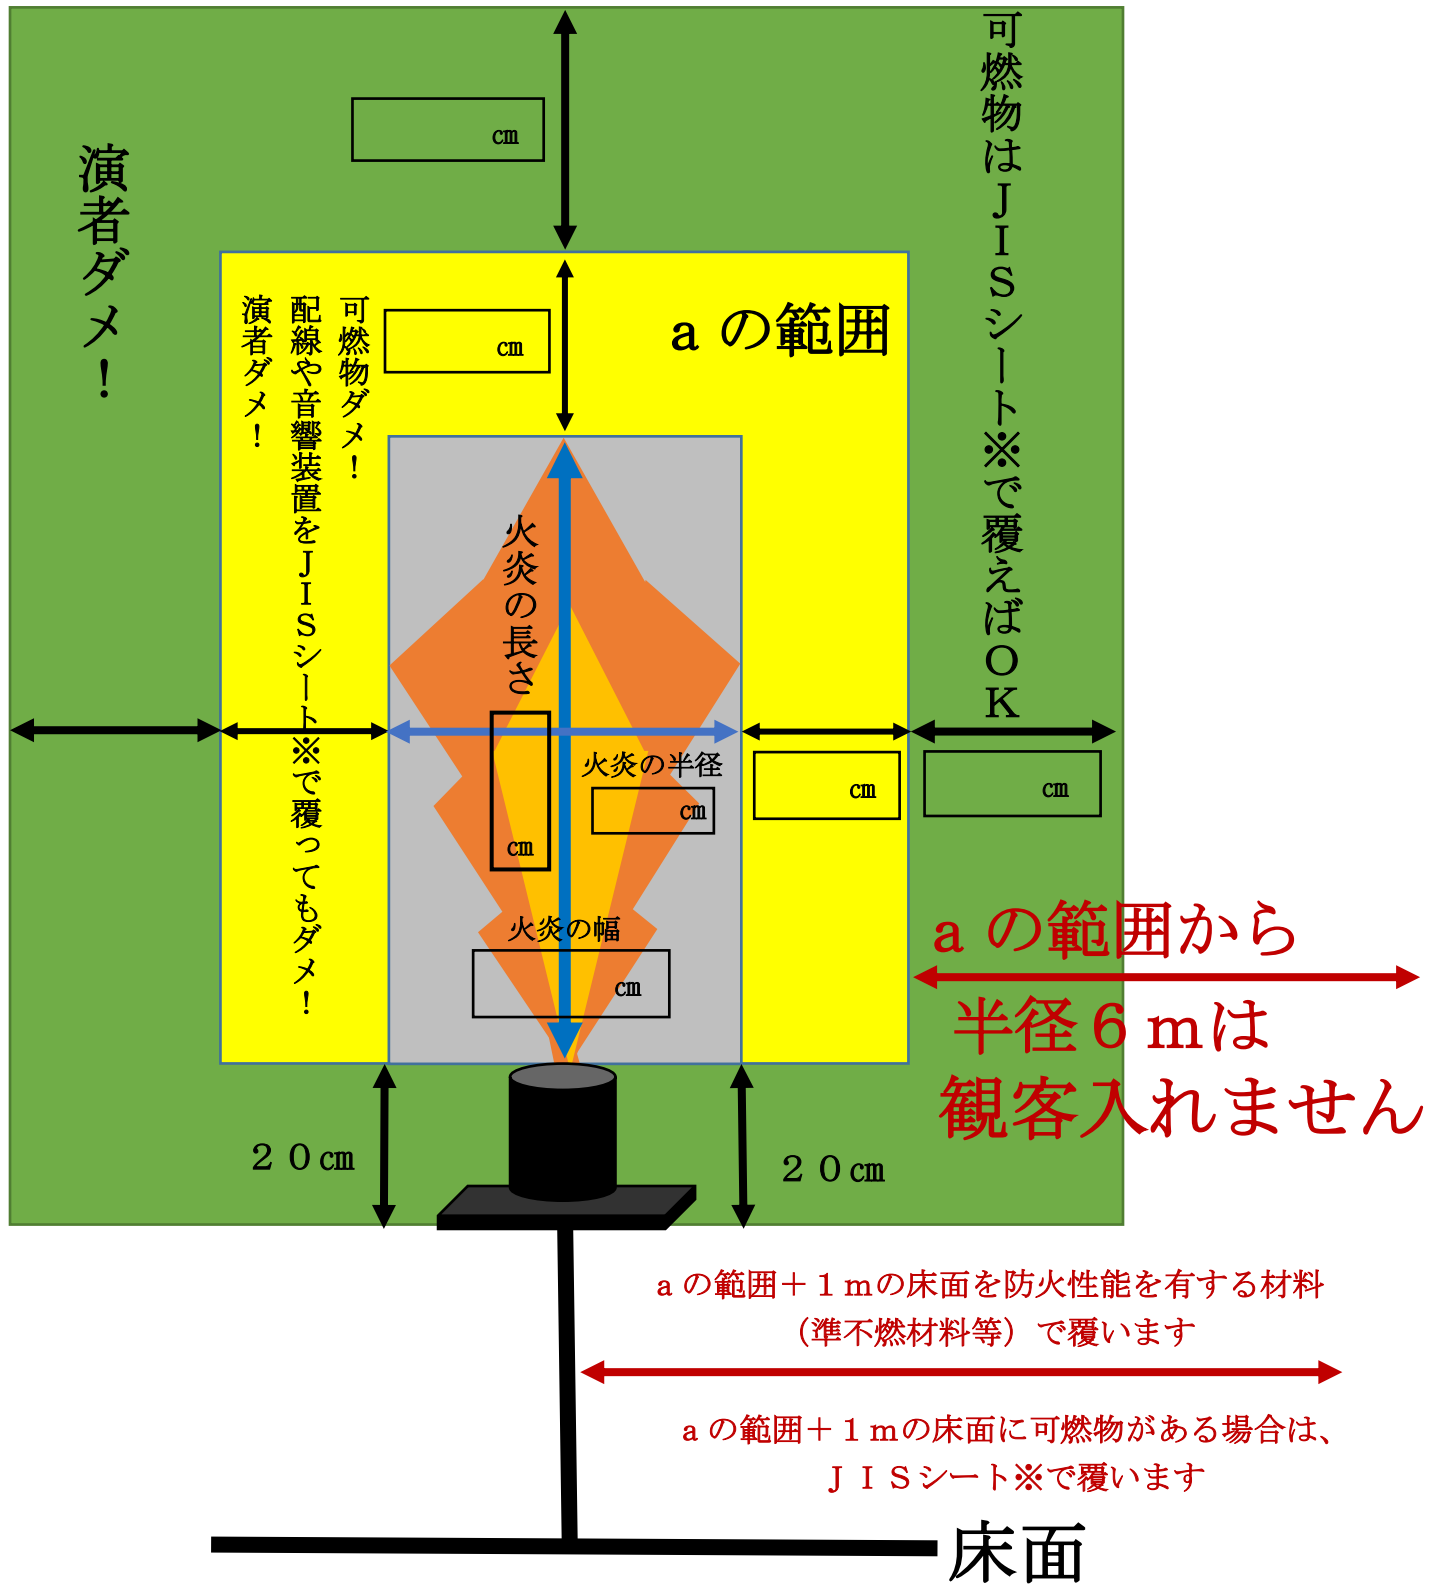

※ J I S A 1 3 2 3 に適合する工事用シート

★ 離隔距離は裏面を参照 ★

黄色い範囲（aの範囲）

		火炎の幅									
		2 0 cm 以内	4 0 cm 以内	6 0 cm 以内	8 0 cm 以内	1 0 0 cm 以内	1 2 0 cm 以内	1 4 0 cm 以内	1 6 0 cm 以内	1 8 0 cm 以内	2 0 0 cm 以内
火 炎 の 長 さ	2 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm					
	3 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm					1 0 0 cm
	4 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm				1 0 0 cm	
	5 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm				1 0 0 cm	
	6 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm				1 0 0 cm	
	7 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm				1 0 0 cm	
	8 0 0 cm 以内	2 5 cm				5 0 cm				1 0 0 cm	

緑の範囲

		火炎の幅									
		2 0 cm 以内	4 0 cm 以内	6 0 cm 以内	8 0 cm 以内	1 0 0 cm 以内	1 2 0 cm 以内	1 4 0 cm 以内	1 6 0 cm 以内	1 8 0 cm 以内	2 0 0 cm 以内
火 炎 の 長 さ	2 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm		1 5 0 cm			2 0 0 cm			
	3 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm		1 5 0 cm	2 0 0 cm			3 0 0 cm		
	4 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm		1 5 0 cm	2 0 0 cm		3 0 0 cm			
	5 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm	1 5 0 cm	2 0 0 cm		3 0 0 cm				
	6 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm	1 5 0 cm	2 0 0 cm		3 0 0 cm				4 0 0 cm
	7 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm	1 5 0 cm	2 0 0 cm		3 0 0 cm			4 0 0 cm	
	8 0 0 cm 以内	5 0 cm	1 0 0 cm	1 5 0 cm	2 0 0 cm		3 0 0 cm			4 0 0 cm	