


事務処理フロー図

作成部署 東京消防庁予防部危険物課保安規制係 電話 3212-2111

事務名 休止中の準特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出

《事務処理フロー図》

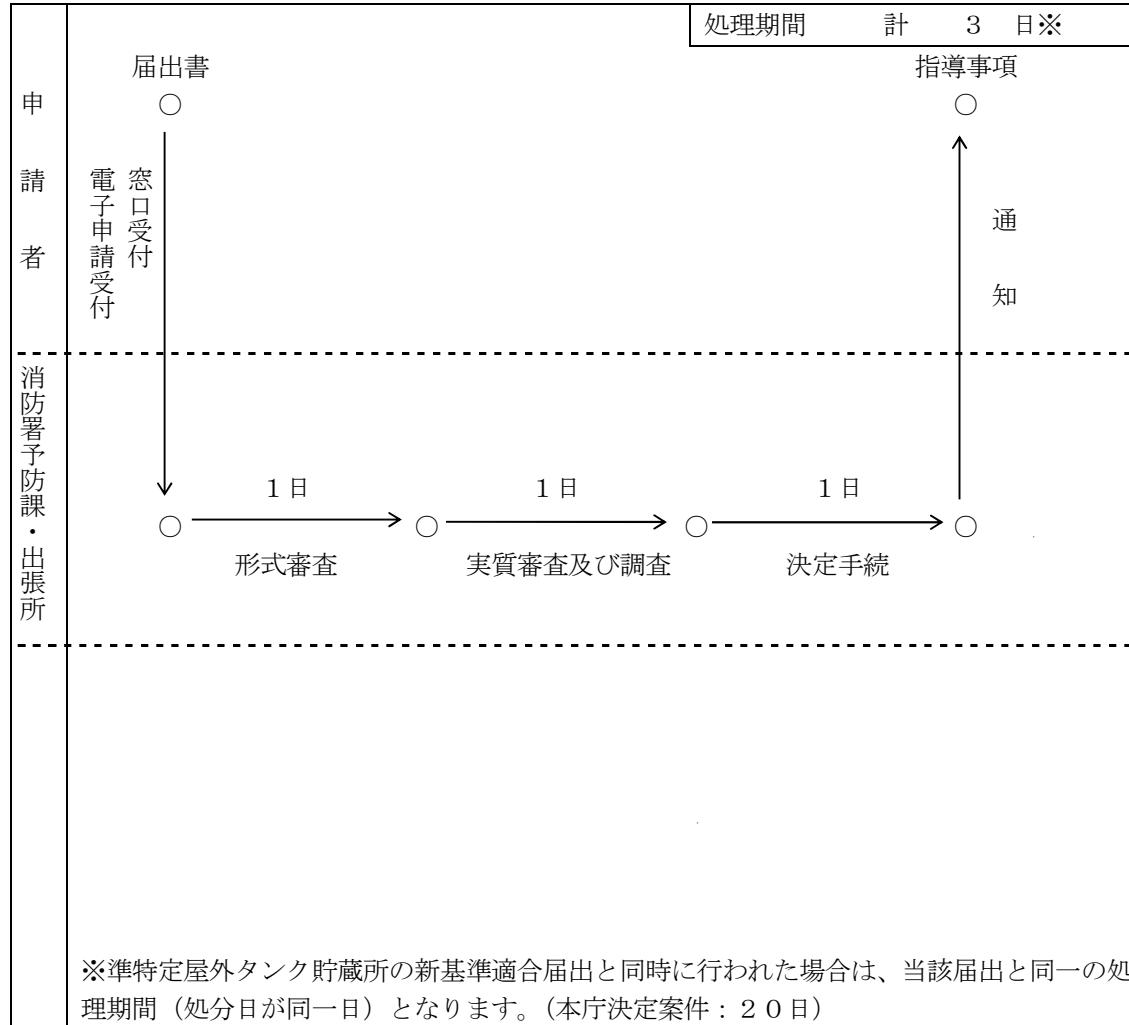

《事務処理フロー図の説明》

項番	項目	説明
1	形式審査	提出された届出書に記載漏れがないかどうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。
2	実質審査及び調査	届出書の内容について審査します。 再開の状況について現地を調査します。
3	決定手続	届出内容の審査結果に基づく指導事項について決定します。
4	通知	指導事項がある場合は、届出者に通知します。