


消
防

こいしかわ

No.
229



令和7年11月9日(日)~15日(土)
の火災予防運動

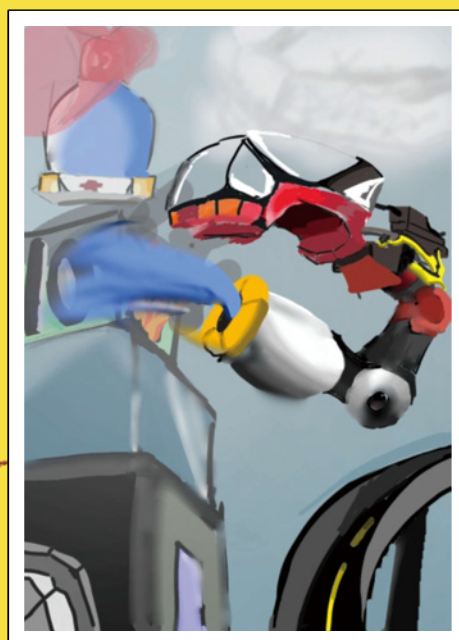

「第74回はたらく消防の写生会」小石川消防署優秀作品

目で確認 声出し確認 火の用心

令和7年度東京消防庁火災予防標語 作者／岩崎 公瑠美さん(清瀬市在学)

身近に潜む火災の危険！

今すぐ、確認しましょう！

トラッキング



- コンセント周りは定期的に点検・清掃する

プラグの周りにほこりが付着していると、湿気を帯び電気回路が形成され火災の原因になります

金属の接触部過熱

- 差し込みプラグに変形・緩みがないか点検する

差し込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれなかったり、緩みやガタツキがある状態で使用したりすると過熱して火災の原因になります

過多の電流



- 電源タップは決められた容量内で使用する

電源タップを決められた容量以上で使用すると発熱し火災の原因になります

ショート・半断線



- 電気コードを家具等の下敷きにしない

踏みつけ等により、コードの被覆が傷み温度上昇、半断線により発熱し火災の原因になります

リチウムイオン電池関連火災


- 取扱い方法をよく確認し、異常を感じたら、すぐに使用を中止する

リチウムイオン電池は、衝撃等により内部の正極板と負極板が短絡し、出火することがあります

「あなたのそばにある電気火災の危険」動画はこちら ▶



火災原因の内訳
(令和6年小石川消防署管内)

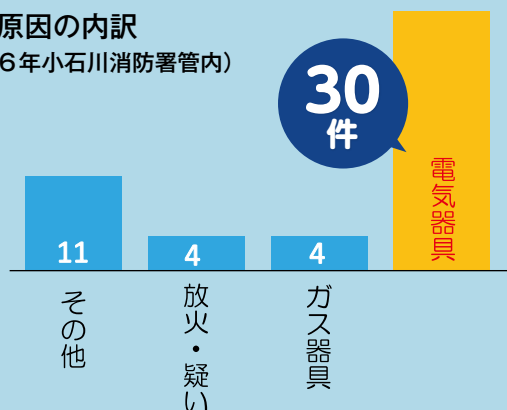

火災の原因

令和6年中に小石川消防署管内では、49件の火災が発生しました。

電気関係が原因の火災が30件で最も多く、令和7年も電気火災は28件発生しています。(令和7年9月現在)

日頃から、電気製品の点検を行い、正しく取り扱いましょう。

訓練予定は、東京消防庁公式アプリのイベント情報で確認！

知ろう！防災 行こう！訓練



公式アプリは
こちらから



防災キャラクター
ふんわり ふむふむ



仲間を募集中！



消防団員募集

特別区消防団入団資格

- 18歳以上の健康な方
- 23区内に居住・勤務・通学している方



詳細はこちらから▲

東京消防庁 災害時支援ボランティア募集

災害時には応急救護や消防署を支援し、平常時には住民に対する防災訓練などを行います。



詳細はこちらから▲

病院？救急車？迷ったら…

Hospital? Ambulance? When in doubt, call...

#7119

東京消防庁救急相談センター

「緊急ではない」「重症ではない」場合で、
病院への自力受診が可能な方は、
救急車の利用をお控えください。



119番通報をしてもつながりにくい場合がありますが…

- ① つながるまで自分からは電話を切らずにお待ちください！
- ② 不要不急の通報については、切断する場合があります。
- ③ 小石川消防署、老松出張所、大塚出張所でも通報を受け付けています！
- ④ 緊急性を要しない消防に関する問合せは、119番通報ではなく、下記問合せ電話番号へご連絡ください！

問合せ先

小石川消防署 TEL 03(3812)0119
老松出張所 TEL 03(3943)0119
大塚出張所 TEL 03(3945)0119

ホームページはこちら！▶

