

別 記

令和8年（1月から3月まで）における火災状況について

（※ 本通知に示す令和7年中及び令和8年中の火災件数等の数値は概数値であり、確定値ではありません。）

予 防 部 調 査 課

目 次

1	火災の発生状況	1
2	火災による死傷者の状況	2
	(1) 火災による死者	
	(2) 火災による負傷者	
3	主な出火原因別の火災状況等	4
	(1) 主な出火原因別の火災状況	
	(2) 各設備機器別の火災状況	
4	主な建物用途別の火災状況	5
5	住宅火災の状況	8
	(1) 住宅火災及び住宅火災による死者の状況	
	(2) 火元住戸における住宅用火災警報器又は自動火災報知設備、住宅火災直接通報及び警備会社の警報器の設置状況	
6	令和8年（1月から3月まで）における火災の特徴	11

巻末資料（令和8年1月から3月まで）

- 別表1 消防署別火災状況
- 別表2 区市町村別火災状況
- 別表3 主な出火原因別火災状況
- 別表4 火元建物の用途別主な出火原因
- 別 紙 注釈及び凡例

1 火災の発生状況

最近5年間の1月から3月までに発生した火災状況をみたものが表1です。

表1 最近5年間の火災状況

年 別	合 計	建 物 火 災					林 野	車 両	船 舶	航 空 機	そ の 他	治 外 法 権	延 焼 火 災	管 外 か ら の	焼 損 床 面 積 (m^2)	焼 損 表 面 積 (m^2)	死 者	負 傷 者
		小 計	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や												
令和4年	1,135	786	30	32	118	606	3	51	2	-	292	1	-	-	7,522	2,221	44 (89)	220
令和5年	1,176	857	28	23	138	668	-	49	-	-	270	-	-	-	7,443	2,959	38 (86)	202
令和6年	1,217	882	32	21	128	701	4	47	-	1	283	-	-	-	14,948	2,308	30 (94)	242
令和7年	1,454	1,016	20	27	136	833	1	68	-	-	369	-	-	-	5,475	3,220	36 (91)	246
令和8年	1,571	1,117	31	28	142	916	4	72	1	1	376	-	-	-	6,333	2,401	39	252
5年平均	1,311	932	28	26	132	745	2	57	1	-	318	-	-	-	8,344	2,622	37	232
前年比	117	101	11	1	6	83	3	4	1	1	7	-	-	-	858	▼819	3	6
5年平均比	260	185	3	2	10	171	2	15	-	1	58	-	-	-	▼2,011	▼221	2	20

注1 死者欄の()内の数値は年中の死者数を示しています。

2 治外法権火災及び管外からの延焼火災は件数のみ計上しています。

- 令和8年1月から3月までの火災件数は、1,571件発生し、前年比で117件増加し、最近5年間では最多。
- 火災種別では、建物火災が前年比で101件増加し、全焼は11件、半焼は1件、部分焼は6件それぞれ増加。
- 焼損床面積は、前年比で858 m^2 増加し、5年平均比で2,011 m^2 減少。
- 令和8年1月から3月までの1日あたりの火災件数は、約17.5件発生。
- 令和8年1月から3月までの全火災件数に占める建物火災の割合は71.1%で、前年同期(69.9%)と比べて1.2ポイント増加。
- 令和8年1月から3月までの延焼拡大率(建物火災に占める部分焼以上の火災の割合)は18.0%、前年同期(18.0%)と同率。

2 火災による死傷者の状況

最近5年間の1月から3月までに発生した死傷者の状況をみていきます。

(1) 火災による死者

火災による死者発生状況をみたものが表2、年齢区分及び主な出火原因別の死者発生状況（自損を除く）をみたものが表3です。

表2 最近5年間の火災による死者発生状況

年 別	全 火 災 件 数	火 災 の 発 生 し た 件 数	死 者 の 発 生 率 (%)	火 災 種 別							死 者 数 合 計	年 齢 区 分				
				建 物 火 災					車 両	そ の 他		6	20	高 齢 者		
				小 計	全 焼	半 焼	部 焼	ぼ や						小 計	前 期 高 齢 者	後 期 高 齢 者
令和 4 年	1,135	39	3.4	37	9	9	13	6	－	2	44(5)	1	5	38	13	25
令和 5 年	1,176	37	3.1	34	10	5	13	6	－	3	38(6)	－	11	27	12	15
令和 6 年	1,217	26	2.1	25	8	3	12	2	－	1	30(2)	－	7	23	7	16
令和 7 年	1,454	36	2.5	31	5	6	16	4	2	3	36(5)	－	12	24	8	16
令和 8 年	1,571	36	2.3	34	10	4	16	4	－	2	39(5)	－	9	30	8	22
5 年 平 均	1,311	35	2.7	32	8	5	14	4	－	2	37 (5)	－	9	29	10	19
前 年 比	117	－	▼0.2	3	5	▼2	－	－	▼2	▼1	3 (－)	－	▼3	6	－	6
5 年平均比	260	1	▼0.4	2	2	▼1	2	－	－	－	2 (－)	－	－	1	▼2	3

注1 死者数合計の（）内の数字は自損の内数です。

2 死者発生率は「死者の発生した火災件数÷全火災件数×100」の計算式で算出しています。

3 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

表3 年齢区分及び主な出火原因別の死者発生状況（自損を除く）

年 齢 区 分		年 別	合 計	男 女 別		主 な 出 火 原 因									
				男 性	女 性	た ば こ	ス ト ー ブ	電 気	テ ー ブル 等	ガ ス	(疑い 含む) 放 火	プ ラ ダ グ ミ	コ ー ド	そ の 他	
合 計		7年	31	17	14	8	3	4	1	2	2	11			
		8年	35	27	8	8	3	2	3	2	-	17			
0 — 64 歳		7年	8	4	4	2	1	1	-	-	-	4			
		8年	7	6	1	2	-	-	2	-	-	3			
高 齢 者	小 計	7年	23	13	10	6	2	3	1	2	2	7			
		8年	28	21	7	6	3	2	1	2	-	14			
	前 期 高 齢 者	7年	7	4	3	2	-	2	-	1	-	2			
		8年	8	7	1	3	-	1	1	-	-	3			
	後 期 高 齢 者	7年	16	9	7	4	2	1	1	1	2	5			
		8年	20	14	6	3	3	1	-	2	-	11			

- 火災による死者数は39人発生し、前年比で3人増加。
- 高齢者の死者は30人発生し、前年比で6人増加。
- 主な出火原因別の死者発生状況（自損を除く）は、たばこによる死者が8人（22.9%）で最多。

(2) 火災による負傷者

最近5年間の負傷程度別負傷者発生状況をみたものが表4、年齢区分別負傷者発生状況をみたものが表5です。

表4 最近5年間の負傷程度別負傷者発生状況

年 別	合 計	負 傷 程 度				負 傷 者 区 分	
		重 篤	重 症	中 等 症	軽 症	一 般 人	消防活動従事者
令和4年	220	5	23	51	141	209	11
令和5年	202	1	33	44	124	201	1
令和6年	242	11	34	58	139	236	6
令和7年	246	7	21	59	159	242	4
令和8年	252	8	26	56	162	243	9
5年平均	232	6	27	54	145	226	6
前年比	6	1	5	▼3	3	1	5
5年平均比	20	2	▼1	2	17	17	3

表5 最近5年間の年齢区分別負傷者発生状況

年 別	合 計	年 齢 区 分					
		0 ー 6 4 歳			高 齢 者		
		0 ー 5 歳	6 ー 1 9 歳	2 0 ー 6 4 歳	小 計	前 期 高 齢 者	後 期 高 齢 者
令和4年	220	ー	5	122	93	44	49
令和5年	202	5	8	125	64	30	34
令和6年	242	2	14	152	74	19	55
令和7年	246	2	12	151	81	28	53
令和8年	252	3	6	149	94	35	59
5年平均	232	2	9	140	81	31	50
前年比	6	1	▼6	▼2	13	7	6
5年平均比	20	1	▼3	9	13	4	9

- 火災による負傷者は252人発生し、前年比で6人増加。
- 年齢区分別負傷者は、20ー64歳が149人(59.1%)発生し、前年比で2人減少、高齢者は94人(37.3%)発生し、前年比で13人増加。

3 主な出火原因別の火災状況等

(1) 主な出火原因別の火災状況

各年1月から3月までの主な出火原因別（上位10位）の火災状況をみたものが図1です。

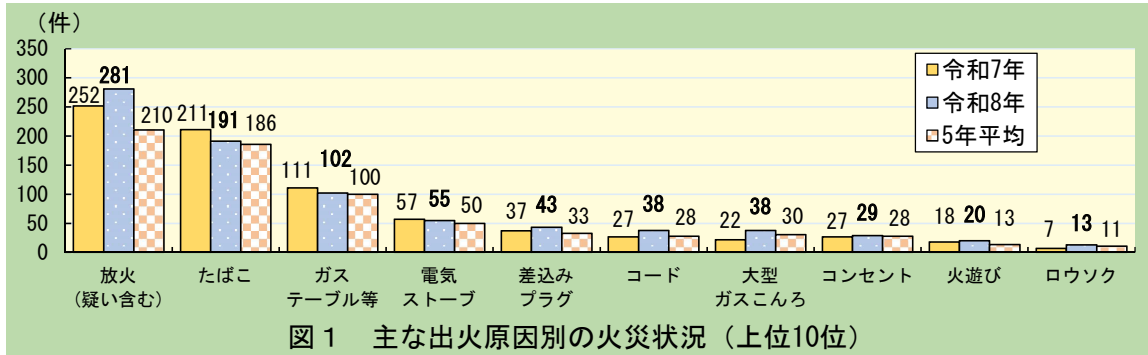


図1 主な出火原因別の火災状況（上位10位）

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

(2) 各設備機器別の火災状況

最近5年間の1月から3月までの火災を発火源別に電気設備機器、ガス設備機器、石油設備機器に分類し、件数（放火、火遊び、車両から出火した火災を除く。以下同じ。）をみたものが図2、全火災件数（治外法権火災を除く）に占める割合をみたものが図3です。

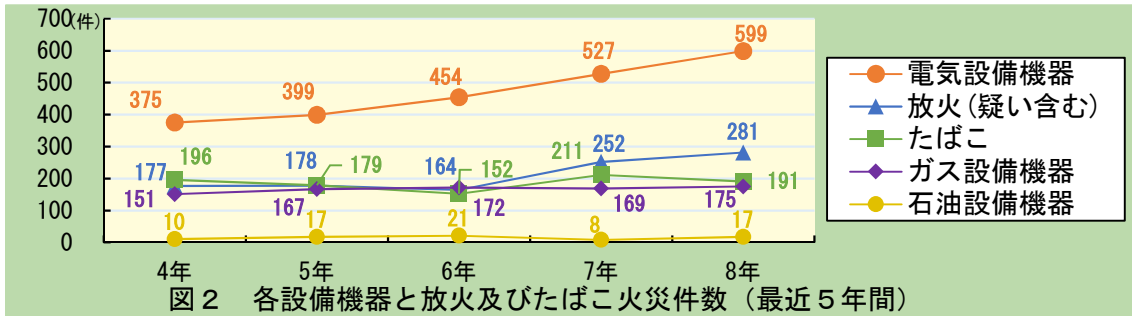


図2 各設備機器と放火及びたばこ火災件数（最近5年間）

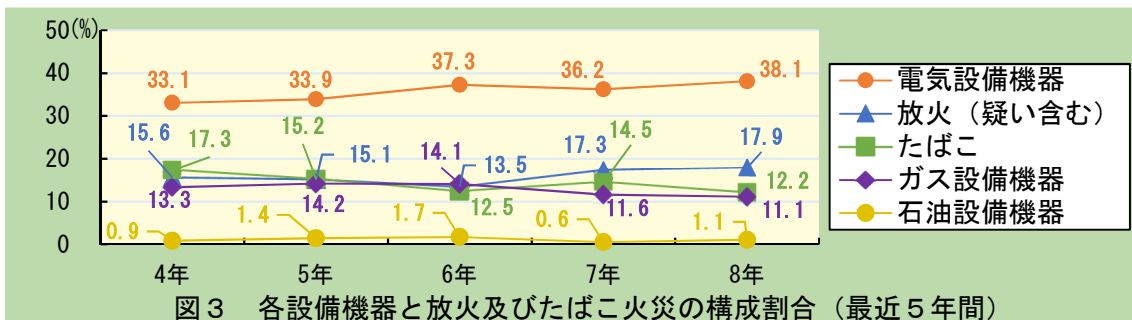


図3 各設備機器と放火及びたばこ火災の構成割合（最近5年間）

- 主な出火原因をみると、放火（疑い含む）が281件で最も多く、前年比で29件増加。
- 設備機器別では、電気設備機器の599件が最も多く、前年比で72件増加。
- 電気設備機器の割合は38.1%で前年同期と比べて1.9ポイント増加し、最近5年間で最多。

4 主な建物用途別の火災状況

最近5年間の1月から3月までに建物から出火した火災のうち、住宅火災（共同住宅等を含む）件数及び住宅以外の用途（上位8位）から出火した火災件数をみたものが表6、主な火元建物用途別の火災状況（上位10位）をみたものが図4、住宅以外の用途から出火した火災の主な出火原因をみたものが表7です。

表6 建物用途別の火災状況


年 別	し 建 た 物 火 災 （ 合 計 ）	住 宅 火 災			住 宅 以 外 の 用 途 （ 上 位 8 位 ）							
		小 計	共 同 住 宅 等	住 宅	飲 食 店	事 務 所	店 物 品 舗 販 売 等	ホ 旅 テ 館 ル 等 ・	停 車 場 等	作 工 業 場 場 ・	施 設 （ 6 項 福 ハ ） 社	学 校
令和4年	763	491	310	181	66	34	32	10	7	22	3	4
令和5年	834	512	338	174	88	52	18	22	5	20	3	7
令和6年	860	499	335	164	99	47	46	22	10	24	4	3
令和7年	987	583	378	205	109	58	50	24	8	20	4	5
令和8年	1,083	617	381	236	114	53	48	27	20	16	10	9
5年平均	905	540	348	192	95	49	39	21	10	20	5	6
前年比	96	34	3	31	5	▼5	▼2	3	12	▼4	6	4
5年平均比	178	77	33	44	19	4	9	6	10	▼4	5	3

注1 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

2 「共同住宅等」には寄宿舍を含みます。

3 「事務所」は消防法施行令別表第1(15)項に定める「その他の事業所」のうち、事務所、官公署及び銀行から出火した火災をいいます。以下同じ。

4 「建物から出火した火災」とは、火元の用途が建物の火災で、火災種別の「建物火災」の件数とは異なります。

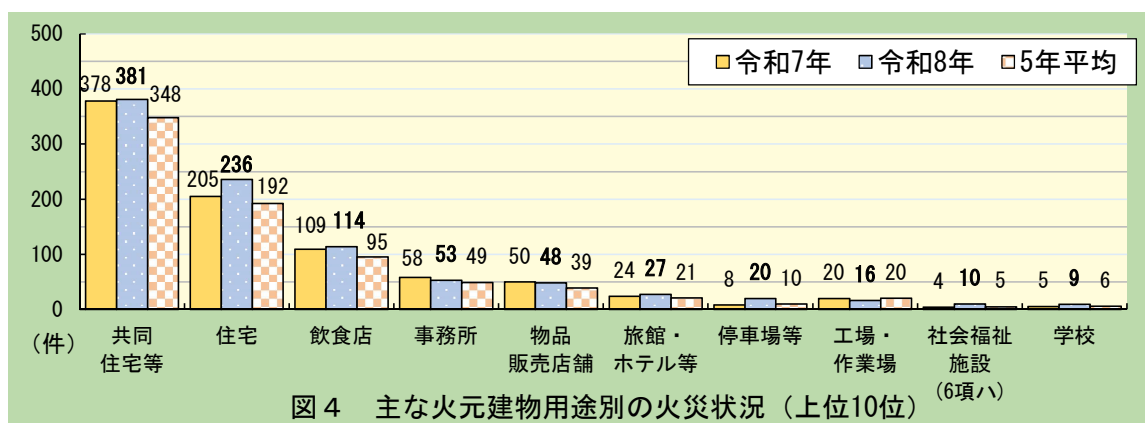

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

○ 建物から出火した火災は、1,083件発生し最近5年間で最多。

○ 建物から出火した火災のうち、住宅火災は617件（57.0%）で6割近くを占める。

表7 住宅以外の用途から出火した火災の主な出火原因

主 出 火 原 因		合 計	こ 大 ろ 型 ガ ス	レ 大 ン 型 ガ ジ	プ 差 ラ 込 グ み	コ ン セ ン ト	屋 内 線	た ば こ	テ ガ ー ブ ル 等 ス	コ ー ド	電 気 ス ト ー プ	そ の 他
飲食店	7 年	109	21	7	1	5	4	2	1	1	2	65
	8 年	114	29	6	5	3	3	1	1	1	1	64
	5 年平均	95	26	8	2	4	2	3	1	1	1	49
	前 年 比	5	8	▼1	4	▼2	▼1	▼1	-	-	▼1	▼1

主 出 火 原 因		合 計	コ ー ド	プ 差 ラ 込 グ み	セ コ ン ト ン	ス 電 ト ー プ 気	こ 大 ろ 型 ガ ス	屋 内 線	ス タ ン ド 熱 灯	そ の 他
事 務 所	7 年	58	5	4	2	2	-	-	-	45
	8 年	53	6	3	2	2	1	1	1	37
	5 年平均	49	3	4	2	1	-	-	-	38
	前 年 比	▼5	1	▼1	-	-	1	1	1	▼8

主 出 火 原 因		合 計	電 気 ス ト ー プ	差 込 み プ ラ グ	大 型 ガ ス こ ん ろ	た ば こ	コ ー ド	コ ン セ ン ト	ガ ス テ ー ブ ル 等	そ の 他
物品販売 店 舗 等	7 年	50	2	3	1	3	1	2	-	38
	8 年	48	5	3	2	2	1	1	1	33
	5 年平均	39	2	2	2	2	1	2	1	27
	前 年 比	▼2	3	-	1	▼1	-	▼1	1	▼5

主 出 火 原 因		合 計	放 火	大 型 ガ ス こ ん ろ	電 気 ス ト ー プ	ガ ス テ ー ブ ル 等	そ の 他
旅 館 ・ ホテル等	7 年	24	-	-	-	-	24
	8 年	27	1	1	1	1	23
	5 年平均	21	-	-	-	-	20
	前 年 比	3	1	1	1	1	▼1

主 出 火 原 因		合 計	放 火	プ 差 ラ 込 グ み	コ ー ド	配 電 線	そ の 他
停車場等	7 年	8	-	1	-	-	7
	8 年	20	5	2	1	1	11
	5 年平均	10	2	1	-	-	7
	前 年 比	12	5	1	1	1	4

主 出 火 原 因		合 計	コ ー ド	蛍 光 灯	そ の 他
工 場 ・ 作 業 場	7 年	20	1	-	19
	8 年	16	1	1	14
	5 年平均	20	1	-	20
	前 年 比	▼4	-	1	▼5

主 出 火 原 因		合 計	コ ー ド	ガ ス 大 ス こ ん ろ 型	ル ガ ス ス テ ー プ 等	含 放 火 む (疑 い)	プ 差 ラ 込 グ み	そ の 他
社会福祉 施設 (6 項ハ)	7 年	4	-	-	-	-	1	3
	8 年	10	2	2	2	1	1	2
	5 年平均	5	-	-	-	1	-	2
	前 年 比	6	2	2	2	1	-	▼1

主 出 火 原 因		合 計	含 放 火 む (疑 い)	火 遊 び	ガ ス 大 ス こ ん ろ 型	そ の 他
学 校	7 年	5	-	-	-	5
	8 年	9	2	2	1	4
	5 年平均	6	-	-	-	5
	前 年 比	4	2	2	1	▼1


- 飲食店で発生した火災は、114 件発生しており、前年比で 5 件増加。また、飲食店の主な出火原因は、大型ガスこんろが 29 件（25.4%）で最多。
- 事務所で発生した火災は、53 件発生しており、前年比で 5 件減少。
- 旅館・ホテル等で発生した火災は、27 件発生しており、最近 5 年間の同時期では最多。

5 住宅火災の状況


最近5年間の1月から3月までに発生した住宅火災の状況をみていきます。

(1) 住宅火災及び住宅火災による死者の状況

住宅火災件数と住宅火災により発生した死者数（自損を除く）をみたものが図5、住宅火災の主な出火原因をみたものが図6です。

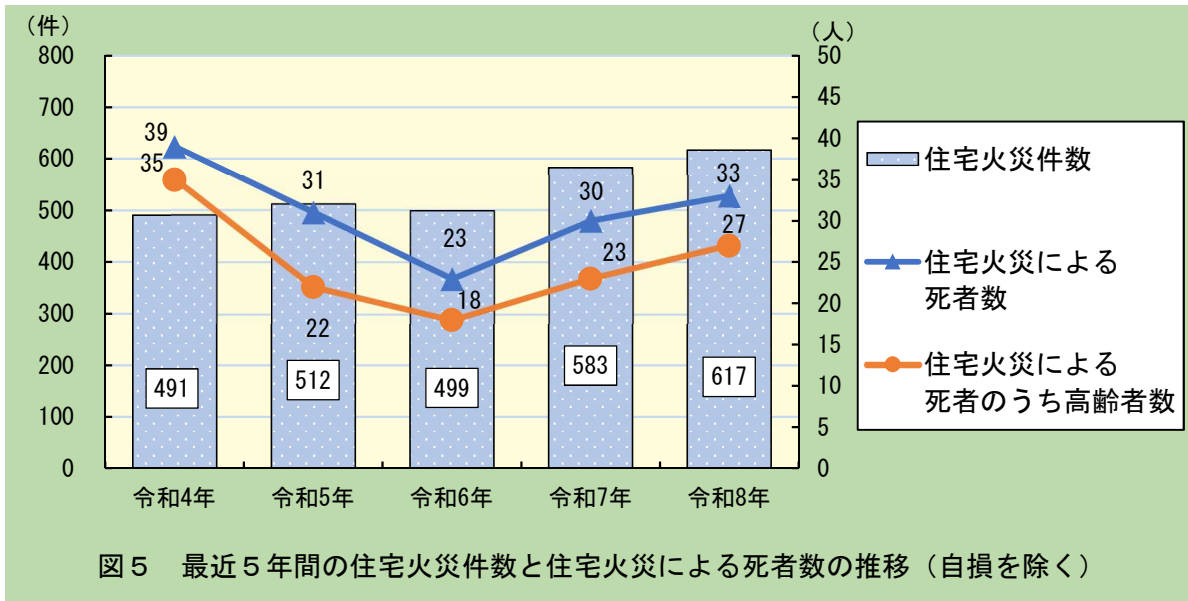

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

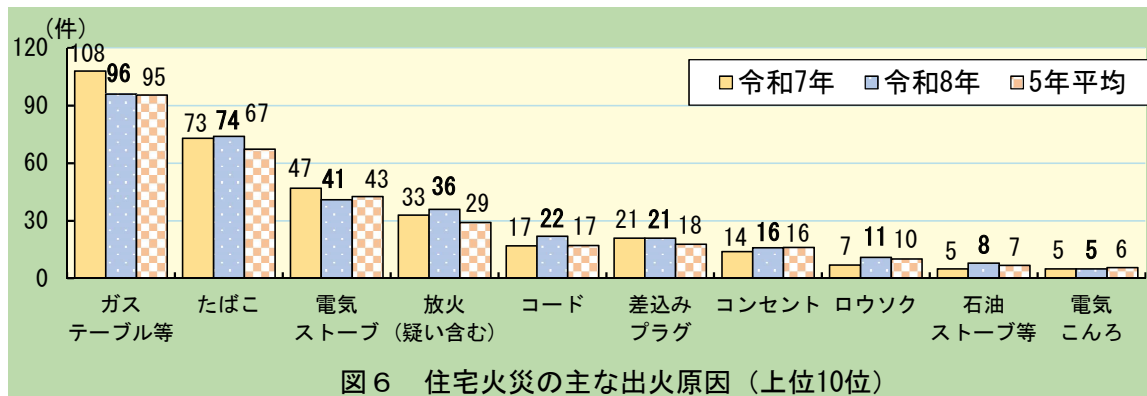

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

- 住宅火災は617件で、前年比で34件増加し、最近5年間で最多。
- 住宅火災の死者は33人(前年比で3人増加)発生し、このうち高齢者は27人(81.8%、前年比4人増加)で8割を占める。
- 住宅火災の主な出火原因をみると、ガステーブル等が96件(15.6%)で最も多く、前年比で12件減少。次いでたばこが74件(12.0%)、電気ストーブが41件(6.6%)となっており、前年比でたばこは1件増加、電気ストーブは6件減少。


(2) 火元住戸における住宅用火災警報器又は自動火災報知設備、住宅火災直接通報及び警備会社の警報器の設置状況

注 1 住警器・・・住宅用火災警報器


2 自火報等・・・自動火災報知設備、住宅火災直接通報及び警備会社の警報器

ア 火災状況

火元住戸における住警器又は自火報等の設置状況をみたものが図7、住警器又は自火報等の設置区分別の火災程度の状況をみたものが図8です。

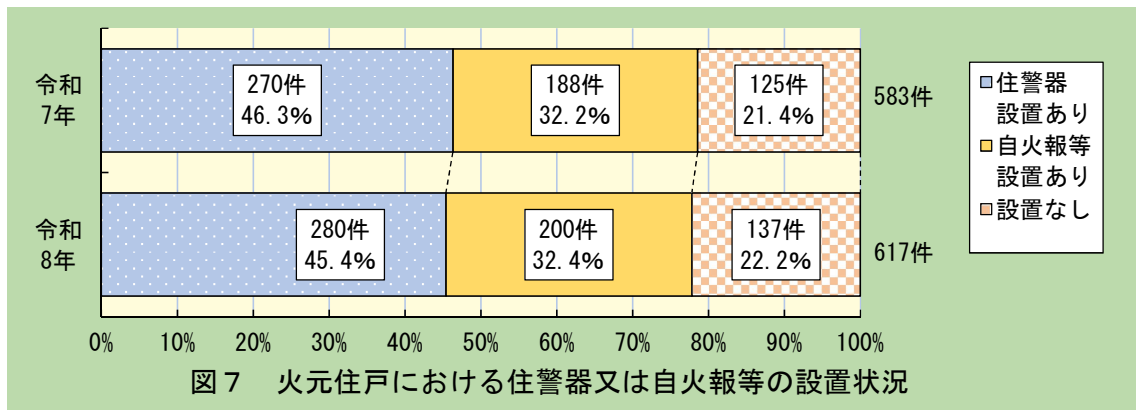

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

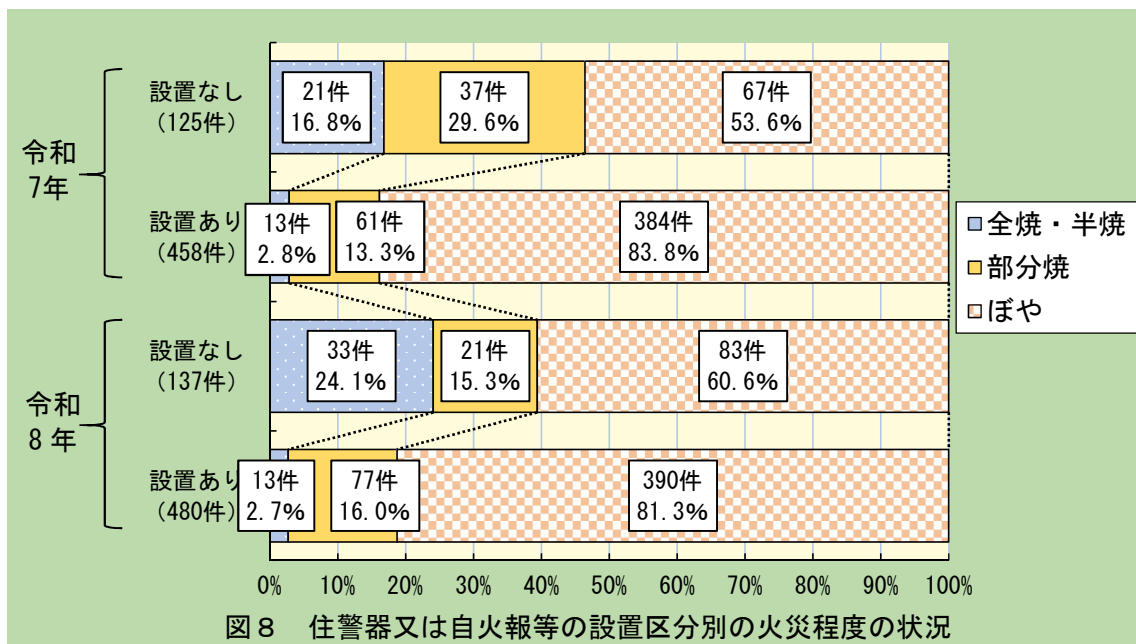

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

- 各年1月から3月までの住宅火災の火元住戸のうち住警器又は自火報等が設置されていた割合は、77.8% (480件) で、前年比で0.8ポイント低い。
- 設置なしの部分焼以上の割合は39.4%で、設置ありの18.8%と比較し20.6ポイント高い。

イ 死者の状況

住宅火災による死者（自損を除く）を火元住戸の住警器又は自火報等の設置状況別にみたものが表8です。

表8 住警器または自火報等の設置区分別死者の状況（自損を除く）

設 置 区 分	年 別	合 計	年 齢 区 分					家 族 構 成				
			0 5 歳	6 19 歳	20 64 歳	前 期 高 齢 者	後 期 高 齢 者	一 高 人 齢 暮 し 者	家 高 高 齢 齢 者 を 含 む 族	の 高 一 人 人 暮 ら 以 外	高 齢 者 世 帯	そ の 他
合 計	7 年	30	-	-	7	7	16	15	6	4	2	3
	8 年	33	-	-	6	8	19	16	8	6	2	1
住 警 器 設 置 あ り	7 年	9	-	-	2	1	6	6	-	-	1	2
	8 年	12	-	-	2	3	7	7	1	2	2	-
自 火 報 等 設 置 あ り	7 年	5	-	-	1	1	3	2	1	-	1	1
	8 年	6	-	-	1	2	3	3	2	1	-	-
設 置 な し	7 年	16	-	-	4	5	7	7	5	4	-	-
	8 年	15	-	-	3	3	9	6	5	3	-	1

6 令和8年1月から3月までの火災の特徴

令和8年1月から3月までの火災状況をみると、火災件数は前年同期より増加しており、特に電気設備機器の火災が増加しています。その中でも増加傾向が見られるのは、リチウムイオン電池関連です。

また、差込みプラグやテーブルタップなどの機器の充電に必要となる設備の火災件数も増加しています。

最近5年間の1月から3月までにおける電気設備機器による発火源別状況を見たものが表9で、リチウムイオン電池関連火災の状況を見たものが表10、リチウムイオン電池関連火災の製品用途別火災状況を見たものが図9です。

また、事例では、電気設備機器の火災で傷者が発生した事例です。

表9 電気設備機器による発火源別状況（上位10位）（最近5年間）

年 別	全 火 災 件 数	火 電 気 設 備 機 器 数 の	充 電 式 電 池	差 込 み プ ラ グ	電 気 ス ト ー ブ	コ ー ド	電 子 レ ン ジ	コ ン セ ン ト	テ ー ブル タ ッ プ	直 流 電 源 装 置	マ ル チ タ ッ プ	屋 内 線	そ の 他
令和4年	1,134	375	18	31	32	16	27	27	8	5	5	7	199
令和5年	1,176	399	18	33	24	25	24	28	8	11	7	12	209
令和6年	1,217	454	31	20	30	32	28	27	13	8	13	13	239
令和7年	1,454	527	41	37	39	27	22	27	10	9	18	14	283
令和8年	1,571	596	65	42	39	38	30	29	22	14	13	12	292
5年平均	1,310	470	35	33	33	28	26	28	12	9	11	12	244
前年比	117	69	24	5	-	11	8	2	12	5	▼5	▼2	9
5年平均比	261	126	30	9	6	10	4	1	10	5	2	-	48

注 治外法権火災及び管外からの延焼火災は除いています。

- 令和8年1月から3月までにおける電気設備機器の火災件数は596件で、全火災件数の37.9%を占め、前年比で69件増加し、5年平均比で126件増加。
- 電気設備機器火災の発火源は、充電式電池が65件で最多、次いで差込みプラグ42件など。
- 前年同期に比べ充電式電池に起因した火災は24件増加し、最近5年間で最多。

表 10 リチウムイオン電池関連火災の状況（最近 5 年間）

年 別	火 災 件 数									損 害 状 況			
	合 計	建 物					車 両	航 空 機	そ の 他	焼 損 床 面 積 (m^2)	焼 損 表 面 積 (m^2)	死 者	負 傷 者
		小 計	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や							
令和 4 年	29	25	-	-	2	23	2	-	2	45	4	-	12
令和 5 年	27	24	1	-	4	19	-	-	3	605	7	-	2
令和 6 年	37	30	1	-	7	22	2	-	5	188	20	-	13
令和 7 年	62	55	-	1	3	51	5	-	2	90	33	-	3
令和 8 年	91	77	-	1	11	65	8	1	5	159	69	-	20
5 年 平 均	49	42	-	-	5	36	3	-	3	217	27	-	10
前 年 比	29	22	-	-	8	14	3	1	3	69	36	-	17
5 年 平 均 比	42	35	-	1	6	29	5	1	2	▼58	42	-	10

注 1 リチウムイオン電池関連火災とは、リチウムイオン電池等を搭載した製品（差込みプラグ及び器具コードを除く。）から出火した火災をいう。

注 2 リチウムイオン電池関連火災には、ごみ回収中のごみ収集車から出火した火災及びごみ処理関連施設（業態が一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業）から出火した火災を除く。

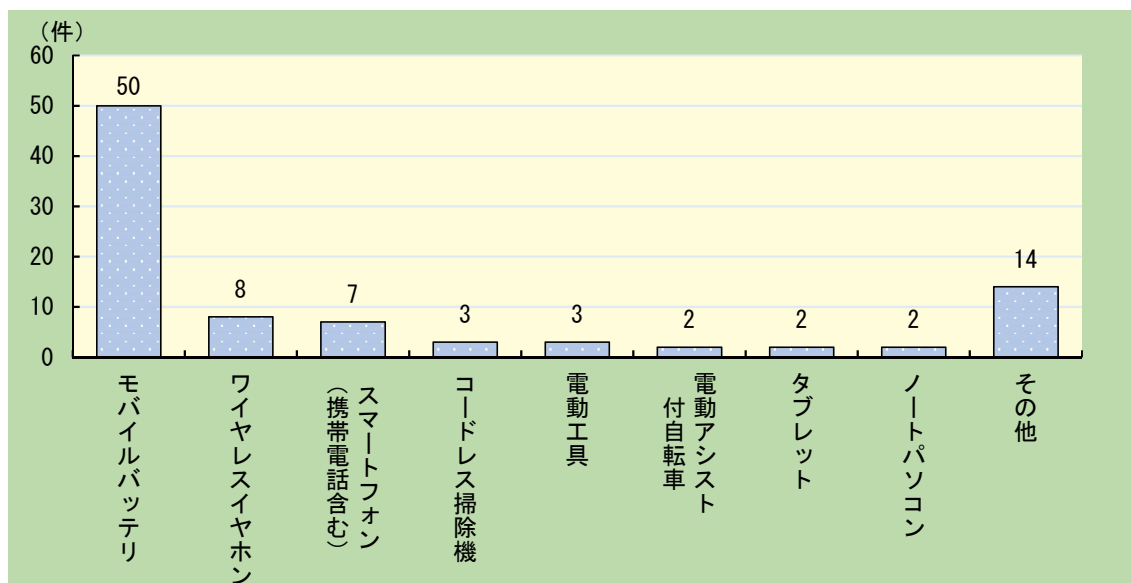


図 9 リチウムイオン電池関連火災の製品用途別火災状況
(令和 8 年 1 月から 3 月まで)

- 令和 8 年 1 月から 3 月までのリチウムイオン電池関連火災の件数は 91 件で、前年比で 29 件増加し、過去 5 年間で最多。
- リチウムイオン電池関連火災の製品用途別火災状況をみると、「モバイルバッテリー」が 50 件 (54.9%) で 5 割以上を占める。

事例１ 「エアコンの差込みプラグが短絡し出火した火災」

この火災は、共同住宅の３階居室において、エアコンの差込みプラグから出火したものです。ステンレス製の靴べらを使用してエアコンの差込みプラグを抜こうとした際、靴べらと差込みプラグの刃が接触したことにより短絡し出火しました。

居住者はエアコンの差込みプラグを抜くために、コンセントと差込みプラグの間にステンレス製の靴べらを差し込んだところ、火花が散りました。火花が散った際に、ステンレス製の靴べらから居住者に電気が流れ感電し受傷しています。



写真１ 焼損したコンセント



写真２ 焼損した差込みプラグ

事例２ 「ベッド上で充電していたモバイルバッテリーから出火した火災」

この火災は、長屋の１階居室において、モバイルバッテリーから出火したものです。ベッド上で充電中のモバイルバッテリーが、何らかの原因で内部短絡が発生して出火しています。

居住者は居室にいと何かが燃えている臭気を感じたため、ベッドを見るとベッド上で充電中のモバイルバッテリーから、約１ｃｍの炎と天井に届きそうな煙を発見しています。燃えているモバイルバッテリーを台所に運び、シンク内で水道水を掛け初期消火をしています。その後、自身の携帯電話で119番通報しています。燃えているモバイルバッテリーを台所に運ぶ際に、右手に火傷をし受傷しています。



写真３ 焼損したモバイルバッテリー



写真４ 焼損したモバイルバッテリー

別表1 消防署別火災状況

消 防 署	火 災 状 況										治 外 権	管外からの 延焼火災	焼 損 床 面 積 (㎡)	焼 損 表 面 積 (㎡)	死 者	負 傷 者
	合 計	小 計	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	林 野	車 両	船 舶	航 空 機	そ の 他					
合 計	1,571	1,117	31	28	142	916	4	72	1	1	376	-	6,333	2,401	39	252
丸 の 内	10	8	-	-	-	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
麴 町	15	11	-	-	-	11	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
神 田	12	12	-	1	2	9	-	-	-	-	-	-	10	3	1	1
京 橋	28	22	-	-	3	19	-	4	-	-	2	-	83	86	-	-
日 本 橋	11	10	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
臨 港	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
芝	30	25	-	-	6	19	-	1	-	-	4	-	429	49	-	2
麻 布	22	19	-	-	2	17	-	2	-	-	1	-	2	7	-	6
赤 坂	19	15	-	-	-	15	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1
高 輪	14	13	-	1	-	12	-	1	-	-	-	-	58	3	-	-
品 川	11	9	-	-	1	8	-	-	-	-	2	-	140	132	-	1
大 井	8	7	-	-	1	6	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1
荏 原	7	4	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
大 森	32	22	1	-	3	18	-	2	-	-	8	-	220	130	1	8
田 園 調 布	13	9	2	-	1	6	-	-	-	-	4	-	310	87	2	7
蒲 田	28	23	-	-	-	23	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4
矢 口	14	12	-	-	2	10	-	1	-	-	1	-	25	10	2	1
目 黒	28	25	1	1	2	21	-	-	-	-	3	-	229	5	4	10
世 田 谷	38	26	-	-	3	23	-	3	-	-	9	-	13	1	1	4
玉 川	20	14	-	-	3	11	-	1	-	-	5	-	-	23	1	2
成 城	17	11	-	-	2	9	-	-	-	-	6	-	2	2	-	1
洪 谷	70	58	-	-	10	48	-	2	-	-	10	-	124	229	2	13
四 谷	12	8	-	-	1	7	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1
牛 込	17	16	-	-	-	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
新 宿	57	49	-	-	2	47	-	1	-	-	7	-	-	7	-	4
中 野	24	19	1	-	2	16	-	1	-	-	4	-	139	38	-	3
野 方	8	5	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
杉 並	25	22	2	1	3	16	-	1	-	-	2	-	473	54	1	4
荻 窪	9	7	-	1	1	5	-	1	-	-	1	-	55	43	1	1
小 石 川	17	15	-	-	2	13	-	1	-	-	1	-	2	2	-	4
本 郷	9	9	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	98	31	1	3
豊 島	16	13	-	-	2	11	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1
池 袋	16	13	-	-	1	12	-	-	-	-	3	-	-	1	-	7
王 子	11	9	-	-	1	8	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2
赤 羽	19	15	2	1	1	11	-	1	-	-	3	-	121	79	-	3
滝 野 川	8	7	1	-	-	6	-	-	-	-	1	-	54	7	-	3
板 橋	31	23	-	1	2	20	-	1	-	-	7	-	101	25	1	3
志 村	40	28	-	-	3	25	-	3	-	-	9	-	50	62	2	4
練 馬	18	13	-	-	1	12	-	1	-	-	4	-	11	3	1	2
光 が 丘	6	5	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1
石 神 井	16	11	2	-	2	7	-	-	-	-	5	-	277	148	1	6
上 野	17	13	-	-	2	11	-	-	-	-	4	-	15	13	-	1
浅 草	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	10	20	-	-
日 本 堤	11	9	-	-	3	6	-	1	-	-	1	-	2	13	-	2
荒 川	9	8	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
尾 久	6	4	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
千 住	11	8	-	-	1	7	-	1	-	-	2	-	-	4	-	3
足 立	45	22	-	1	4	17	-	2	-	-	21	-	159	72	-	12
西 新 井	47	14	-	1	3	10	-	1	-	-	32	-	55	9	-	5
本 所	17	15	-	-	-	15	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
向 島	15	12	-	1	1	10	-	-	-	-	3	-	34	35	1	3
深 川	35	23	-	1	3	19	-	4	-	-	8	-	96	180	3	1
城 東	24	19	-	-	2	17	-	2	-	-	3	-	-	6	-	4
本 田	30	20	1	2	2	15	-	4	1	-	5	-	385	37	-	8
金 町	13	10	1	-	2	7	-	-	-	-	3	-	92	1	-	2
江 戸 川	23	16	-	2	2	12	-	2	-	-	5	-	107	90	1	7
葛 西	19	10	-	-	2	8	-	-	-	-	9	-	11	-	-	3
小 岩	15	14	1	-	3	10	-	1	-	-	-	-	67	42	1	7
立 川	25	17	2	-	2	13	-	2	-	-	6	-	307	23	-	10
武 蔵 野	12	9	-	-	2	7	-	-	-	-	3	-	1	7	-	-
三 鷹	15	10	-	-	3	7	-	2	-	-	3	-	-	28	-	-
府 中	20	15	1	-	1	13	-	-	-	-	5	-	65	10	1	1
昭 島	17	9	-	1	5	3	-	2	-	-	6	-	140	100	1	4
調 布	29	17	1	-	6	10	-	4	-	-	8	-	88	25	1	6
小 金 井	9	8	1	-	-	7	-	-	-	-	1	-	102	51	2	-
小 平	11	8	-	-	1	7	-	-	-	-	3	-	18	-	-	1
東 村 山	20	13	-	2	4	7	-	1	-	-	6	-	194	103	-	7
国 分 寺	14	12	1	-	-	11	-	-	-	-	2	-	30	-	-	6
狛 江	5	3	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
北 多 摩 西 部	12	7	2	1	1	3	-	1	-	-	4	-	243	72	-	4
清 瀬	5	2	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	305	36	-	-
東 久 留 米	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
西 東 京	15	12	3	1	2	6	-	1	-	-	2	-	243	43	2	6
八 王 子	76	27	-	3	2	22	1	5	-	-	43	-	105	49	1	8
青 梅	22	12	2	1	2	7	3	-	-	-	7	-	93	5	-	3
町 田	48	30	1	1	2	26	-	-	-	-	18	-	147	18	-	3
日 野	20	15	-	1	1	13	-	2	-	-	3	-	47	11	-	3
福 生	12	9	-	-	4	5	-	-	-	-	3	-	35	9	1	7
多 摩	20	9	-	-	1	8	-	-	-	-	11	-	10	-	-	-
秋 川	7	4	1	-	2	1	-	-	-	-	3	-	94	9	2	1
奥 多 摩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2

注 治外法権の火災及び管外からの延焼火災は件数のみ計上し、他の項目欄には計上していません。

別表2 区市町村別火災状況

区市町村	火災の件数														焼損 床面積 (㎡)	焼損 表面積 (㎡)	死 者	負 傷 者
	合 計	建 物					林 野	車 両	船 舶	航空機	そ の 他	治 法	外 権	管 外 か 延 火 災				
		小 計	全 焼	半 焼	部分焼	ぼ や												
合 計	1,571	1,117	31	28	142	916	4	72	1	1	376	-	-	6,333	2,401	39	252	
千代田区	37	31	-	1	2	28	-	2	-	-	4	-	-	10	3	1	2	
中央区	46	39	-	-	3	36	-	4	-	-	3	-	-	83	86	-	2	
港区	85	72	-	1	8	63	-	5	-	-	8	-	-	489	59	-	9	
新宿区	86	73	-	-	3	70	-	1	-	-	12	-	-	-	10	-	7	
文京区	26	24	-	1	5	18	-	1	-	-	1	-	-	100	33	1	7	
台東区	31	24	-	-	6	18	-	1	-	-	6	-	-	27	46	-	3	
墨田区	32	27	-	1	1	25	-	1	-	-	4	-	-	34	35	1	5	
江東区	59	42	-	1	5	36	-	6	-	-	11	-	-	96	186	3	5	
品川区	26	20	-	-	2	18	-	-	-	-	6	-	-	145	132	-	2	
目黒区	28	25	1	1	2	21	-	-	-	-	3	-	-	229	5	4	10	
大田区	87	66	3	-	6	57	-	3	-	1	17	-	-	555	227	5	20	
世田谷区	75	51	-	-	8	43	-	4	-	-	20	-	-	15	26	2	7	
渋谷区	70	58	-	-	10	48	-	2	-	-	10	-	-	124	229	2	13	
中野区	32	24	1	-	2	21	-	1	-	-	7	-	-	139	39	-	3	
杉並区	34	29	2	2	4	21	-	2	-	-	3	-	-	528	97	2	5	
豊島区	32	26	-	-	3	23	-	-	-	-	6	-	-	2	2	-	8	
北区	38	31	3	1	2	25	-	1	-	-	6	-	-	175	87	-	8	
荒川区	15	12	-	-	-	12	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	
板橋区	71	51	-	1	5	45	-	4	-	-	16	-	-	151	87	3	7	
練馬区	40	29	2	-	4	23	-	1	-	-	10	-	-	288	155	2	9	
足立区	103	44	-	2	8	34	-	4	-	-	55	-	-	214	85	-	20	
葛飾区	43	30	2	2	4	22	-	4	1	-	8	-	-	477	38	-	10	
江戸川区	57	40	1	2	7	30	-	3	-	-	14	-	-	185	132	2	17	
八王子市	76	27	-	3	2	22	1	5	-	-	43	-	-	105	49	1	8	
立川市	16	11	2	-	2	7	-	2	-	-	3	-	-	307	23	-	9	
武蔵野市	12	9	-	-	2	7	-	-	-	-	3	-	-	1	7	-	-	
三鷹市	15	10	-	-	3	7	-	2	-	-	3	-	-	-	28	-	-	
青梅市	22	12	2	1	2	7	3	-	-	-	7	-	-	93	5	-	3	
府中市	20	15	1	-	1	13	-	-	-	-	5	-	-	65	10	1	1	
昭島市	17	9	-	1	5	3	-	2	-	-	6	-	-	140	100	1	4	
調布市	29	17	1	-	6	10	-	4	-	-	8	-	-	88	25	1	6	
町田市	48	30	1	1	2	26	-	-	-	-	18	-	-	147	18	-	3	
小金井市	9	8	1	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	102	51	2	-	
小平市	11	8	-	-	1	7	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	
日野市	20	15	-	1	1	13	-	2	-	-	3	-	-	47	11	-	3	
東村山市	20	13	-	2	4	7	-	1	-	-	6	-	-	194	103	-	7	
国分寺市	14	12	1	-	-	11	-	-	-	-	2	-	-	30	-	-	6	
国立市	9	6	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	
西東京市	15	12	3	1	2	6	-	1	-	-	2	-	-	243	43	2	6	
福生市	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
狛江市	5	3	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	
東大和市	5	4	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	127	62	-	2	
清瀬市	5	2	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	305	36	-	-	
東久留米市	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
武蔵村山市	7	3	1	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	116	10	-	2	
多摩市	20	9	-	-	1	8	-	-	-	-	11	-	-	10	-	-	-	
羽村市	3	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	3	
あきる野市	6	4	1	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	94	9	2	1	
瑞穂町	6	4	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	22	8	1	2	
日の出町	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
檜原村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奥多摩町	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	

注 治外法権の火災及び管外からの延焼火災は件数のみ計上し、他の項目欄には計上していません。

別表3 主な出火原因別火災状況

主 要 出 火 原 因	火 災 件 数														焼 損 床 面 積 (㎡)	焼 損 表 面 積 (㎡)	死 者	負 傷 者
	合 計	建 物					林 野	車 両	船 舶	航 空 機	そ の 他	治 外 法 権	管 外 からの 延 火 災					
		小 計	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や												
合 計	1,571	1,117	31	28	142	916	4	72	1	1	376	-	-	6,333	2,401	39	252	
放 火（疑い含む）	282	82	2	5	12	63	3	3	-	-	194	-	-	540	246	7	17	
たばこ	191	98	-	6	25	67	-	2	-	-	91	-	-	392	153	8	22	
ガステーブル等	102	101	-	-	8	93	-	-	-	-	1	-	-	70	54	2	41	
電気ストーブ	56	55	1	3	7	44	-	-	-	-	1	-	-	409	186	3	20	
差込みプラグ	44	43	3	-	1	39	-	1	-	-	-	-	-	370	18	2	3	
コード	42	41	2	2	7	30	-	-	-	-	1	-	-	389	26	-	8	
大型ガスこんろ	38	38	1	1	10	26	-	-	-	-	-	-	-	89	77	1	10	
コンセント	27	25	-	1	-	24	-	-	-	-	2	-	-	55	33	1	1	
火遊び	20	8	2	1	-	5	-	-	-	-	12	-	-	596	80	-	-	
ローソク	13	13	1	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-	6	
屋内線	12	12	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	
石油ストーブ等	10	8	1	-	-	7	-	-	-	-	2	-	-	32	21	-	5	
たき火	9	3	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	
大型ガスレンジ	6	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	5	
ライター	5	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
電気こんろ	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
配電線	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
白熱灯スタンド	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接器	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
ガスストーブ	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
蛍光灯	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンデンサ	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
風呂がま（家庭）	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
花火	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
マッチ	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
取灰	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
ごみ焼却炉	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
火のついた紙	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気冷蔵庫	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
モーター	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	686	561	18	8	67	468	-	64	1	1	59	-	-	3,176	1,485	15	108	
治外法権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管外からの延焼火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注 治外法権の火災及び管外からの延焼火災は件数のみ計上し、他の項目欄には計上していません。

別表 4 火元建物の用途別主な出火原因

政 令 用 途 等			合計	ガステーブル等	たばこ	放火（疑い含む）	電気ストーブ	差込みプラグ	大型ガスコンろ	コード	コンセント	ロウソク	屋内線	石油ストーブ等	火遊び	大型ガスレンジ	電気コンロ	たき火	白熱灯スタンド	ライター	ガスストーブ	蛍光灯	コンデンサ	火のついた紙	電気冷蔵庫	モーター	風呂がま（家庭）	溶接器	配電線	マッチ	その他	
合 計			1,117	101	98	81	54	42	38	37	27	13	12	9	8	6	5	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	565
(1) 項	イ	劇場	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		映画館	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		観覧場	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		集会場	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(2) 項	イ	カフェー	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		その他（２項イ）	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		遊戯場	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
		ニカラオケボックス等	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) 項	イ	料理店	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		飲食店	114	1	1	-	1	5	29	1	3	-	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
(4) 項	イ	百貨店	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		マーケット	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		物品販売店舗	42	1	2	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
		展示場	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(5) 項	イ	ホテル	26	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
		宿泊所	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		寄宿舎	9	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		共同住宅	372	60	49	25	23	8	-	13	5	6	-	3	2	-	4	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	166
(6) 項	イ	(1) 特定病院	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		(3) 病院（特定病院以外）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(3) 有床診療所（特定診療所以外）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		介護老人ホーム	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ロ	特別介護老人ホーム	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		(1) 有料老人ホーム（要介護者入居）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		認知症対応型老人共同生活援助	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		その他（６項ロ①）	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハ	(1) 老人サービスセンター①	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		(2) 更生施設②	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		保育所③	5	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		(3) 一時預かり事業を行う施設③	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幼保連携型認定こども園③		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(5) 就労継続支援を行う施設⑤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(7) 項	イ	小学校	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		高等学校	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		大学	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
(8) 項	イ	美術館	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		その他（８項）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
(9) 項	イ	熱気浴場	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		その他（９項イ）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(10) 項	ロ	公共浴場	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		停車場	13	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
(11) 項	イ	航空機の発着場	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
		寺院	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(12) 項	イ	工場	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		作業場	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	
(12) 項	ロ	テレビスタジオ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		車庫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(13) 項	イ	駐車場	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		倉庫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
(15) 項	イ	官公署	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		事務所	48	-	-	-	2	3	1	6	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
		研究所	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		その他の事業所	46	-	1	12	2	2	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21	
(16) 項	イ	特定複合用途	345	6	14	17	15	14	33	6	8	2	6	-	1	4	1	-	2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	209	
		非特定複合用途	95	8	12	4	5	5	-	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	
(17) 項	イ	文化財建造物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
住宅等	イ	住宅	211	29	19	10	14	11	2	9	10	5	3	5	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
		複合用途建物の住宅部分	25	6	4	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
空家	イ	家	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
付属建物等	イ	付属建物等	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
使用中建物の空室部分	イ	使用中建物の空室部分	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
工事中	イ	工事中の建物	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</														

注 1 「十六項イ及びロ」欄の各数値は、火元建築物が複合用途のものについて再掲したものです。合計には計上していません。

2 「住宅等」は、「住宅」と「複合用途建物の

注釈及び凡例

注1 本通知内の小数点以下の数値は四捨五入しており、個々の数値の和が合計と合致しない場合があります。

注2 本通知内の表中の符号「-」は0又は該当数字なし、「▼」は減少を示しています。

注3 治外法権火災及び管外からの延焼火災は、件数のみ計上しています。

注4 本通知内の年齢区分は以下のとおりです。

前期高齢者・・・65～74 歳 後期高齢者・・・75 歳以上

高齢者・・・前期高齢者と後期高齢者の合算

注5 主な出火原因分類については以下のとおりです。

主な出火原因分類	発火源及び経過の内訳
放 火 ・ 疑 い	放火、無意識放火、放火の疑い
火 遊 び	火遊び
た ば こ	たばこ
ガステーブル等	ガスこんろ、ガステーブル、ガスレンジ(都市ガス・プロパンガス)、簡易型ガスこんろ(プロパンガス)
た き 火	たき火、焼却火
風呂がま(家庭)	風呂がま(都市ガス・プロパンガス・油・薪等・石炭)
溶 接 器	電気溶接器、溶接器(都市ガス・プロパンガス・アセチレンガス)、切断器(都市ガス・プロパンガス・アセチレンガス)、溶融片
石油ストーブ等	石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガソリンストーブ、石油火鉢
花 火	煙火、花火
マ ッ チ	マッチ
ガ ス ス ト ー ブ	ガスストーブ、ガスファンヒーター、ガス火鉢(都市ガス・プロパンガス)、簡易型ガスストーブ(プロパンガス)
電 気 ス ト ー ブ	電気ストーブ、温風機、ハロゲンヒーター、カーボンヒーター
コ ー ド	コード
取 灰	取灰
差 込 み プ ラ グ	差込みプラグ
ご み 焼 却 炉	ごみ焼却炉
ラ イ タ ー	ライター
電 気 こ ん ろ	電気こんろ、電気クッキングヒーター
配 電 線	配電線・き電線(高圧・低圧)
コ ン セ ン ト	コンセント
大 型 ガ ス レ ン ジ	大型レンジ(都市ガス・プロパンガス)
ロ ウ ソ ク	ローソク、灯明、ちょうちん、燈ろう、走馬灯
蚊 取 線 香	蚊取線香
漏 電	漏電により発熱した部分
屋 内 線	屋内線
テ レ ビ	テレビ
白 熱 灯 ス タ ン ド	白熱灯スタンド
蛍 光 灯	蛍光灯、蛍光灯スタンド
コ ン デ ン サ	コンデンサ(高圧・低圧)、コンデンサリアクトル
大 型 ガ ス こ ん ろ	大型ガスこんろ(都市ガス・プロパンガス)
ガ ス バ ー ナ	ガスバーナ(都市ガス・プロパンガス)
火 の つ い た 紙	火のついた紙
電 気 冷 蔵 庫	電気冷蔵庫
モ ー タ	単相モータ、三相モータ
そ の 他	上記以外

※器具付きコードは出火した製品の本体に、消したはずのふとんはその他に計上しています。