


点検項目 3-1 「電気設備（商用電源）」

必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマートフォン【臨時的対応用】緊急用ポンプ又は緊急用発電機

1 点検方法

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。
該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。

2 点検フローチャート

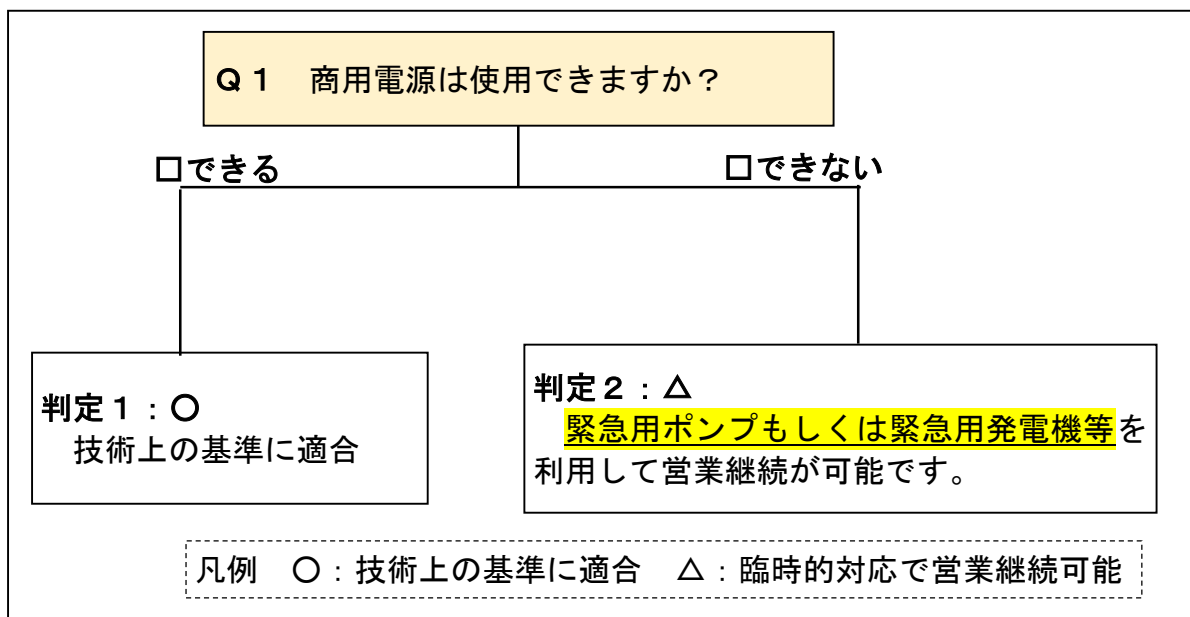

3 点検等に係る解説

緊急用ポンプを利用する場合の注意点



緊急用ポンプの使用例
【出典】北海道石油新聞社

- ① 地震直後はタンク内の汚れ等が地震動で巻き上がるため、そのまま払い出しをするとフィルターが詰まる可能性があります。給油を行う場合は、地震後1時間以上経過してから実施するようにしてください。
- ② 携行缶にガソリンを払い出す場合は、水を撒いた地盤面に容器を置きアースを取る等の静電気防止対策をしてください。