


# 事務処理フロー図

作成部署 東京消防庁予防部危険物課保安規制係 電話 3212-2111

事務名 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請 (島しょ地区)

《事務処理フロー図》

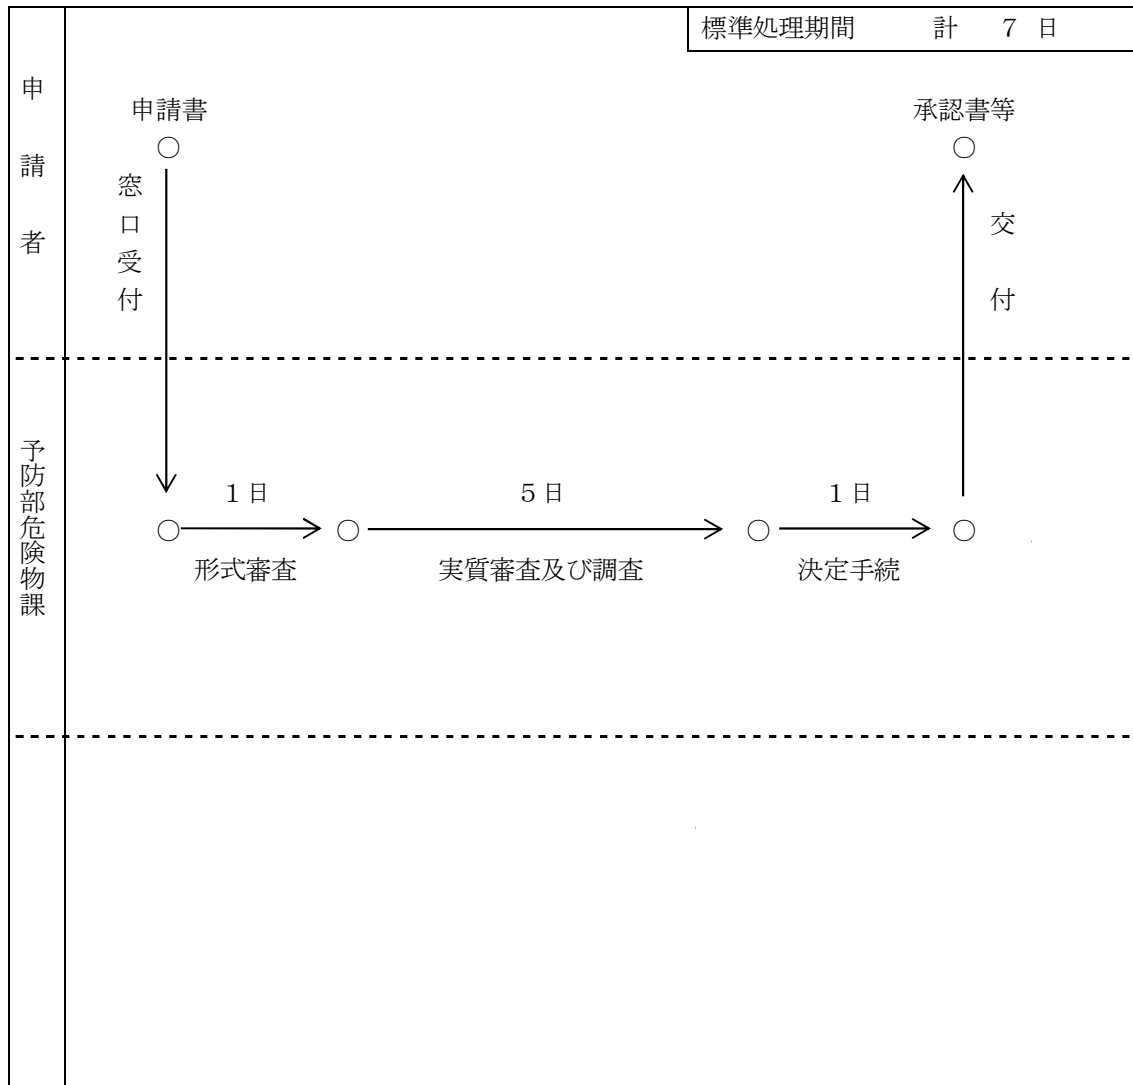

《事務処理フロー図の説明》

項番	項目	説明
1	形式審査	提出された申請書に記載漏れがないかどうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。
2	実質審査及び調査	申請の内容について審査し、審査書を作成します。必要に応じて現地を調査します。
3	決定手続	延長の諾否について決定します。
4	交付	承認等する場合は、申請者に承認書を交付します。